



DE-4300.77-6361-700-CTM-102  
CORTEZ SUBESTAÇÃO - UBERABA  
DE-4300.77-6361-700-CTM-116  
DIAGRAMA UNIFILAR GERAL - UBERABA  
DE-4300.77-6361-992-CTM-110  
LAYOUT PLANTA LOCALHO - UBERABA

LEGENDA


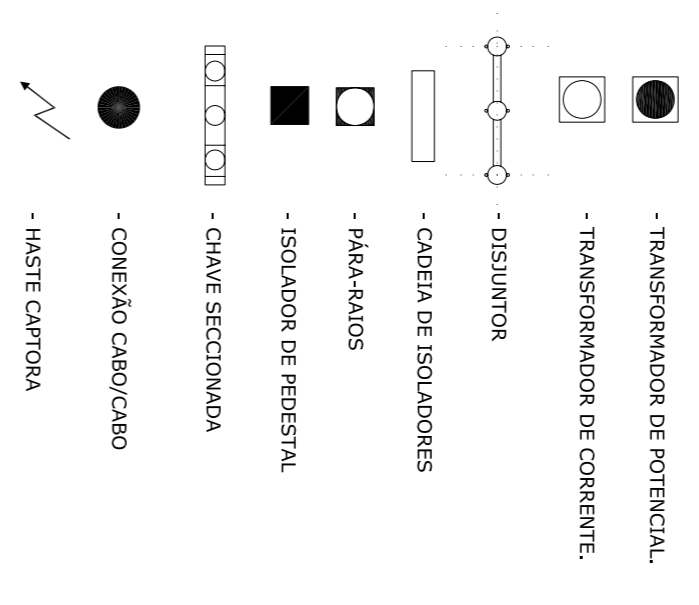


NOTAS

- TODAS AS DIMENSÕES SÃO EM METROS.
- AS DIMENSÕES DA SALA DE PAINÉIS SÃO PRELIMINARES.
- ESTA DISTÂNCIA DEVERÁ SER NO MÍNIMO 60cm.

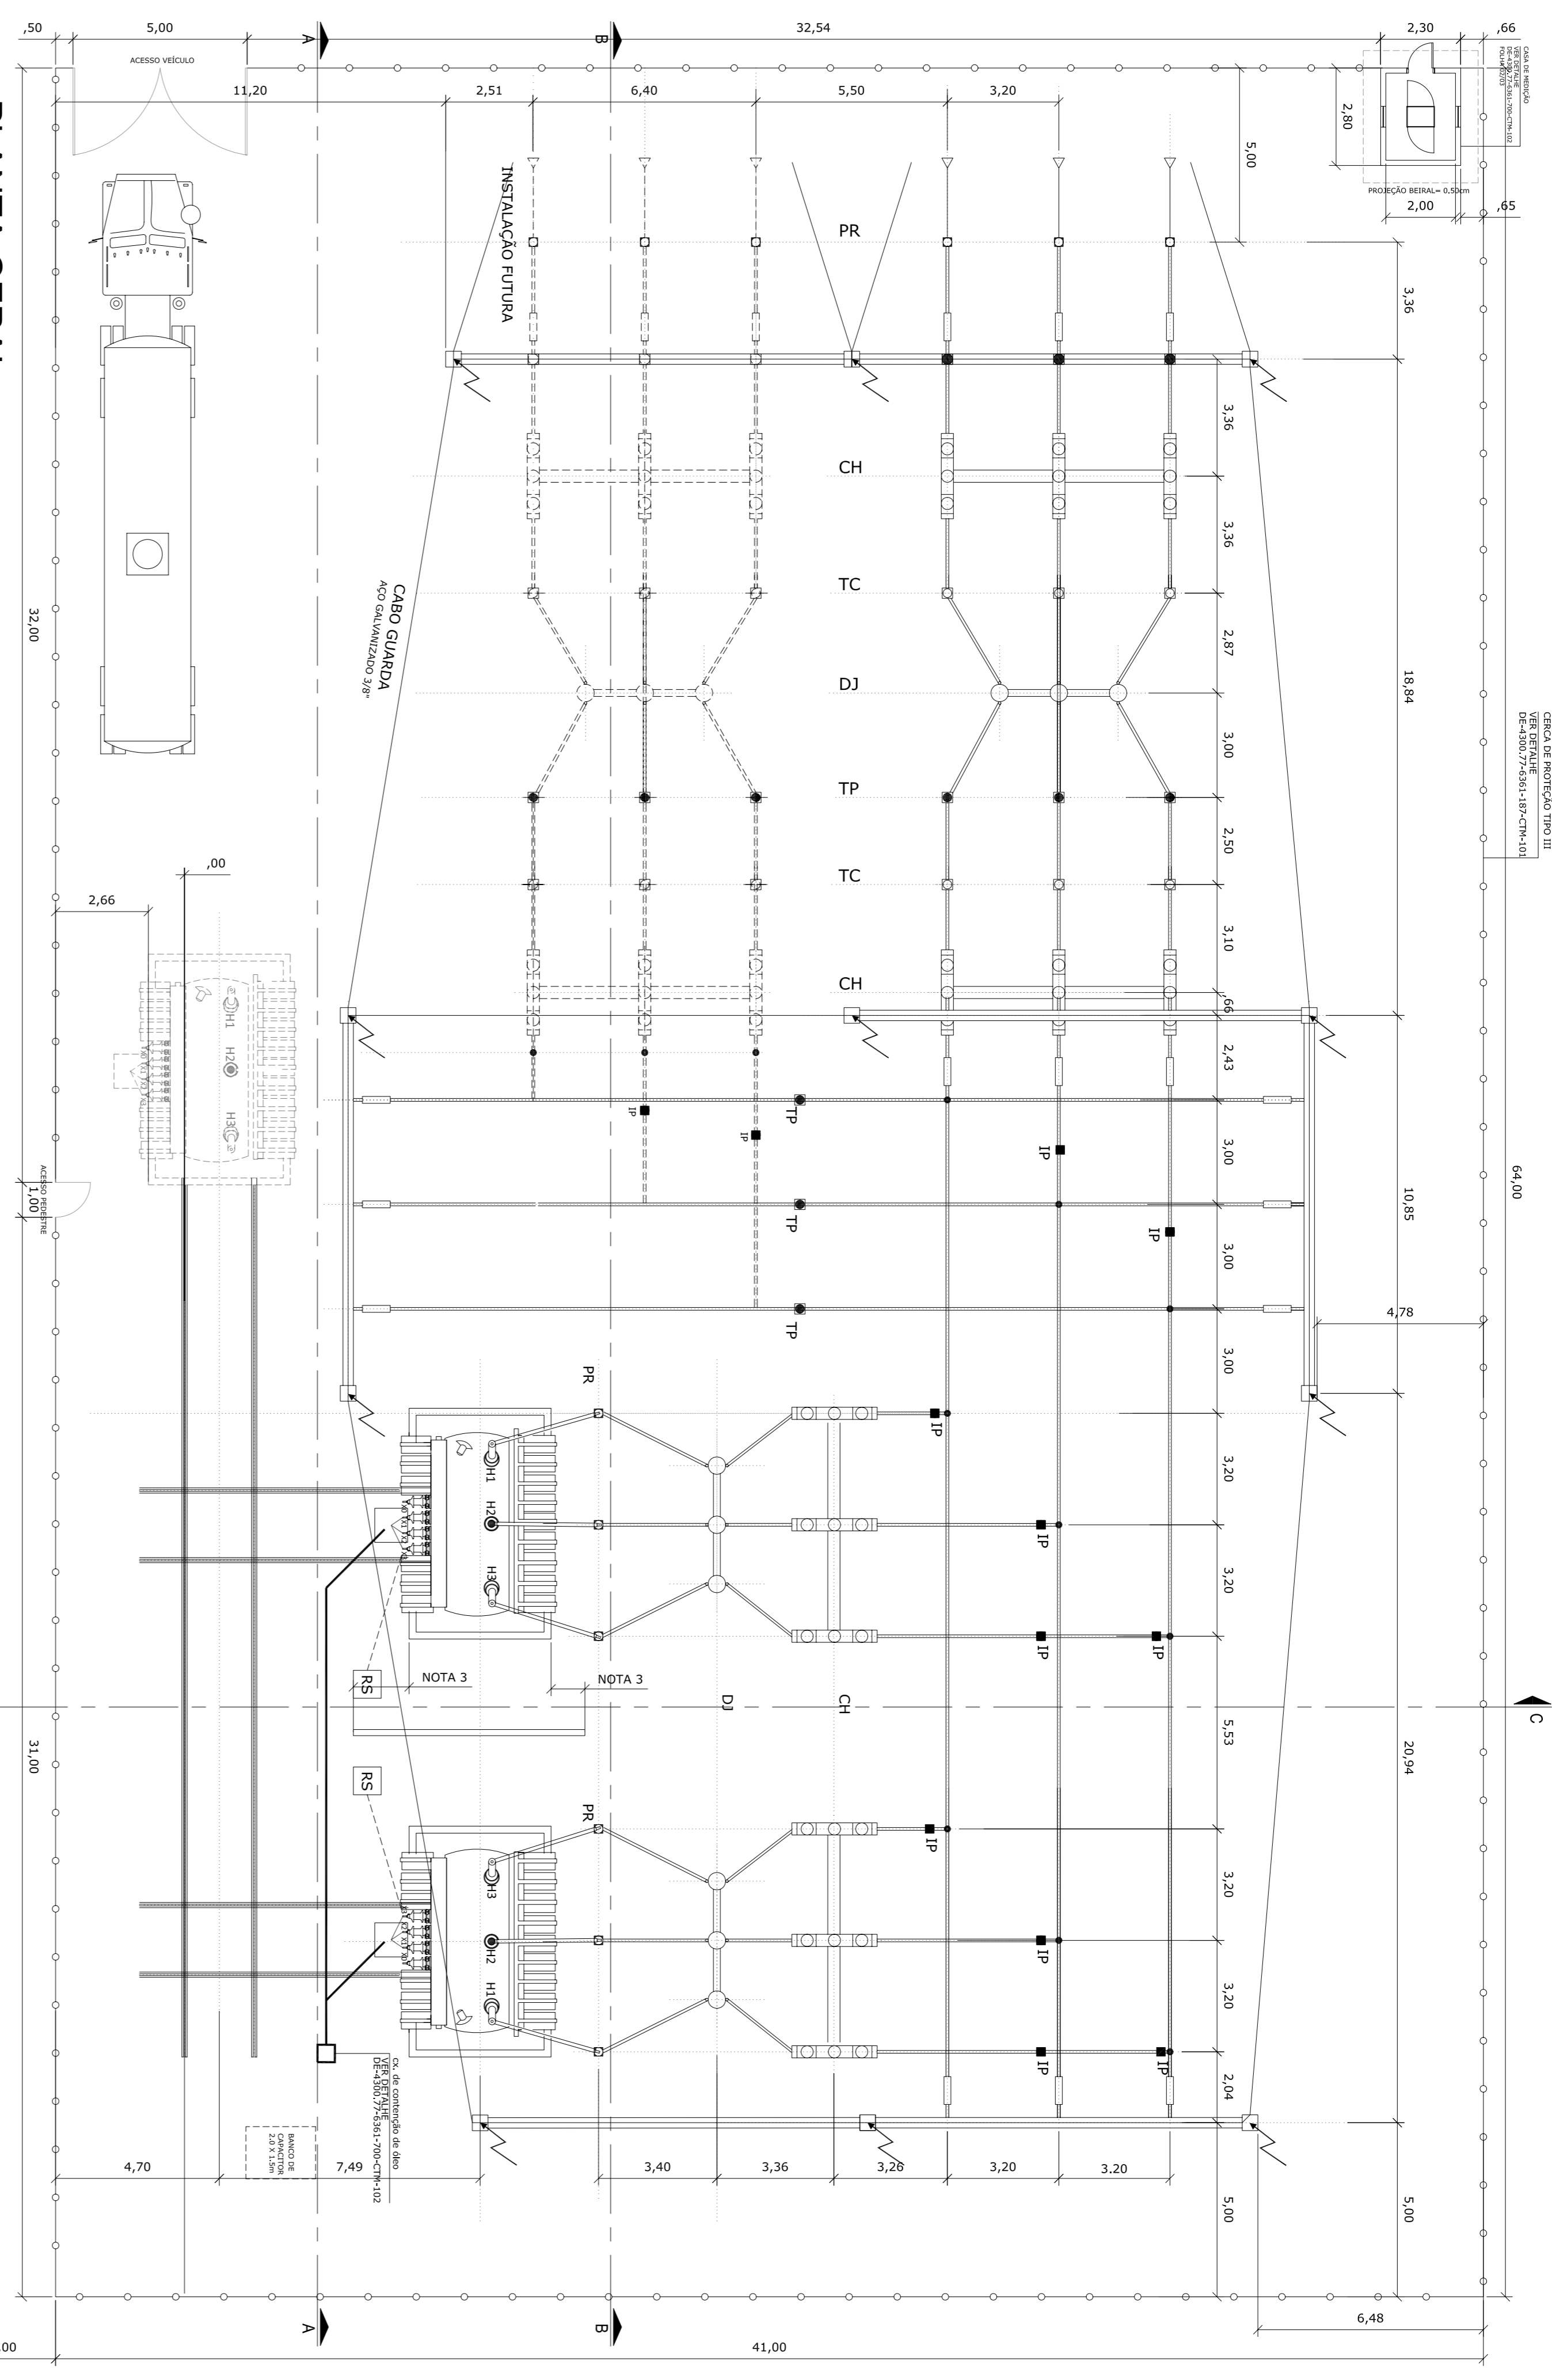

PLANTA GERAL

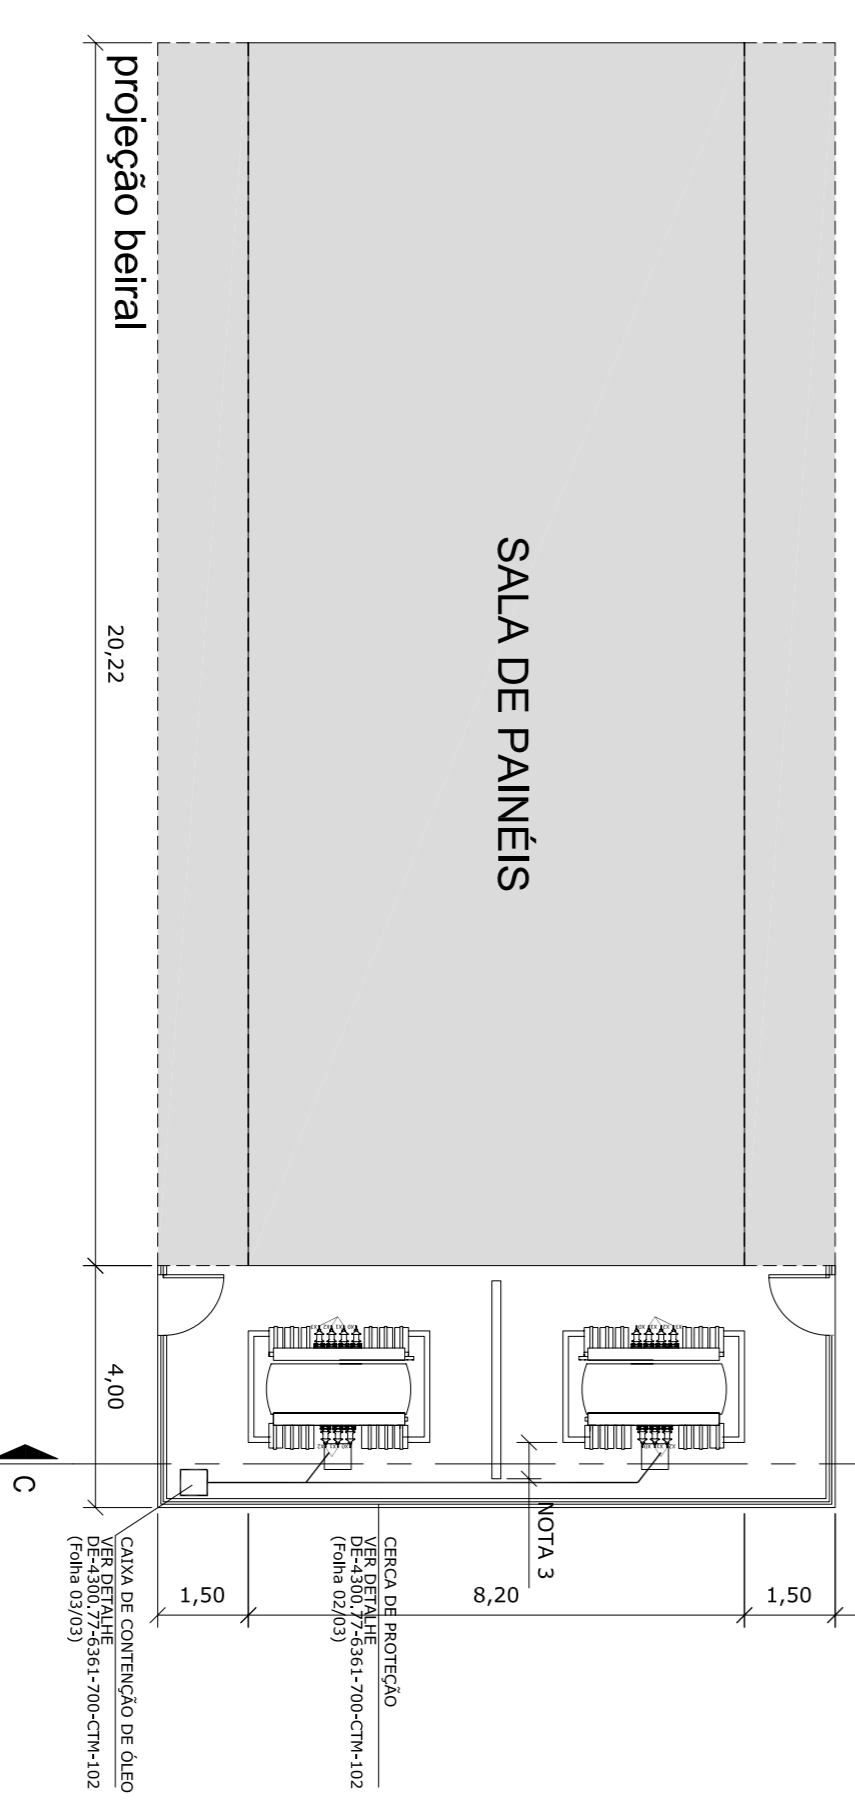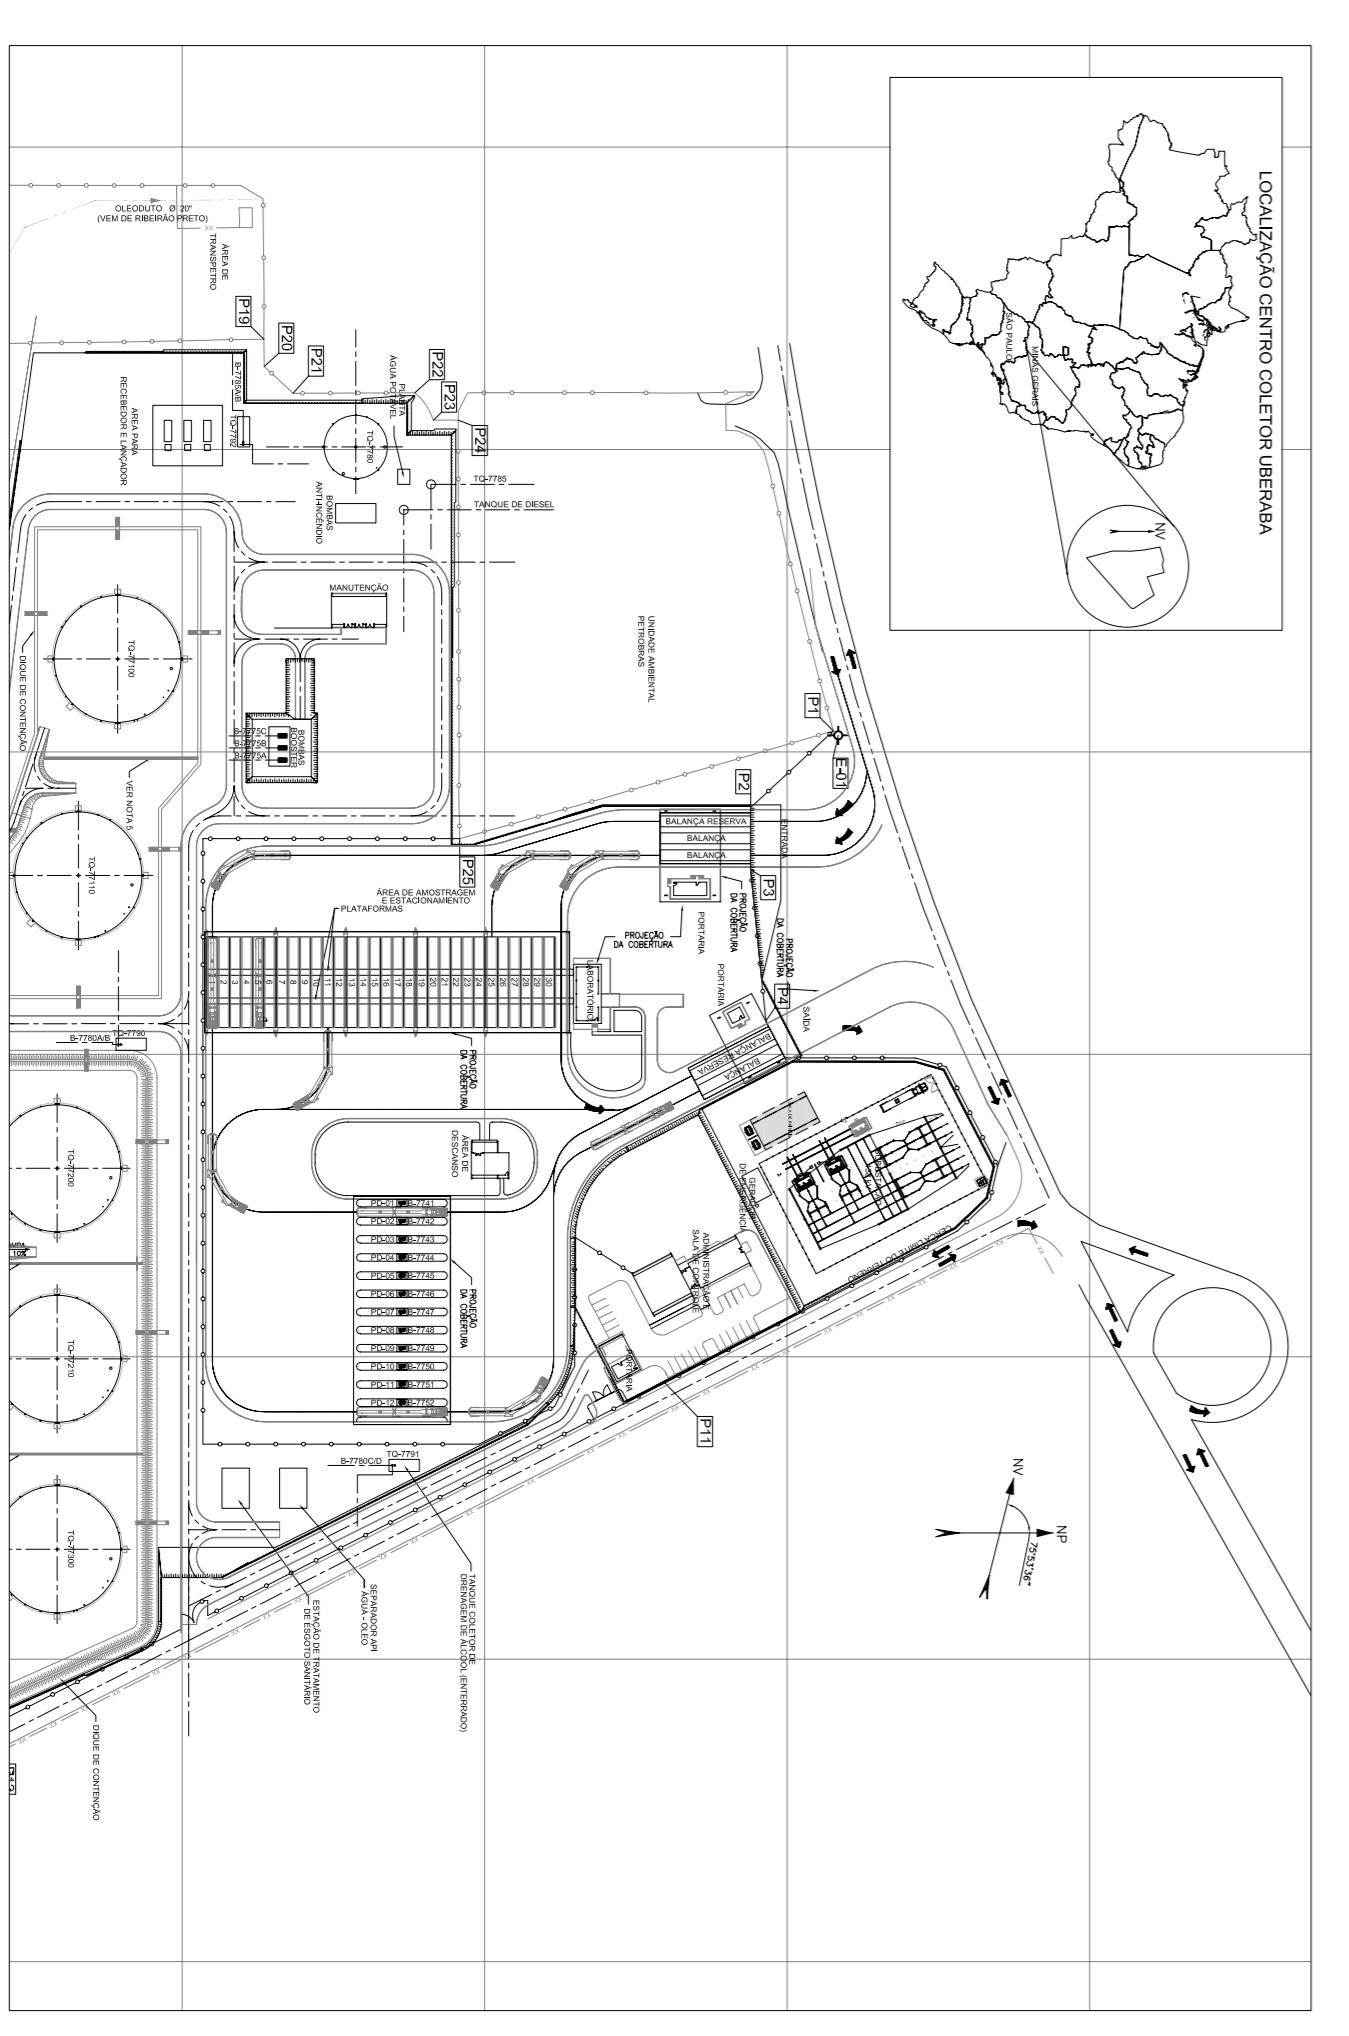

LOCALIZAÇÃO

ESS:1:2500

0	EMISSÃO ORIGINAL	14/08/20	JANISE	WCS	APV
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
1	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
2	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
3	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
4	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
5	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
6	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
7	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
8	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
9	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
10	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
11	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
12	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
13	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
14	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
15	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
16	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
17	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
18	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
19	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
20	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
21	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
22	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
23	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
24	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
25	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
26	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
27	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
28	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
29	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
30	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
31	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
32	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
33	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
34	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
35	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
36	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
37	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
38	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
39	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
40	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
41	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
42	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
43	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
44	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
45	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
46	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
47	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
48	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
49	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
50	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
51	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
52	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
53	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
54	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
55	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
56	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
57	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
58	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
59	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
60	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
61	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
62	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
63	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
64	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
65	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
66	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
67	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
68	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
69	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
70	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
71	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
72	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
73	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
74	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
75	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
76	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
77	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
78	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
79	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
80	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
81	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
82	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
83	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
84	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
85	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
86	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
87	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
88	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
89	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
90	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
91	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
92	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
93	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
94	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
95	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
96	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
97	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
98	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
99	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV
100	REVISÃO DE PROJETO	14/08/20	JANISE	WCS	APV

CLIENTE: PMCC - PROJETO DE TRANSPORTE DE ALCOOL  
PROGRAMA: SISTEMA DE ESCAMENTO DUTOVIÁRIO DE ALCOOL E DERIVADOS  
ÁREA: CENTRO COLETOR DE UBERABA  
TÍTULO: PLANTA GERAL SUBESTAÇÃO UBERABA

PROJ: CTMANN EXEC: JANISE VERIF: WCS APROV: APV  
ESCALA: INDICADA Nº DE: DE-4300.77-6361-700-CTM-101  
DATA: 14/08/2009

PMCC Engenharia

CTMANN Engenharia

ANTONIO A. S. CARDOSO

40001541-1SP

0802