



VISTA DOS FILTROS METÁLICOS DE FLUXO ASCENDENTE



VISTA GERAL DAS UNIDADES DE TRATAMENTO



VISTA DO RESERVATÓRIO DE CONTATO



VISTA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO



VISTA DO RESERVATÓRIO APOIADO




DETALHE DA FALTA DE MANUTENÇÃO



VISTA DO RESERVATÓRIO ELEVADO



VISTA GERAL DO DEPÓSITO

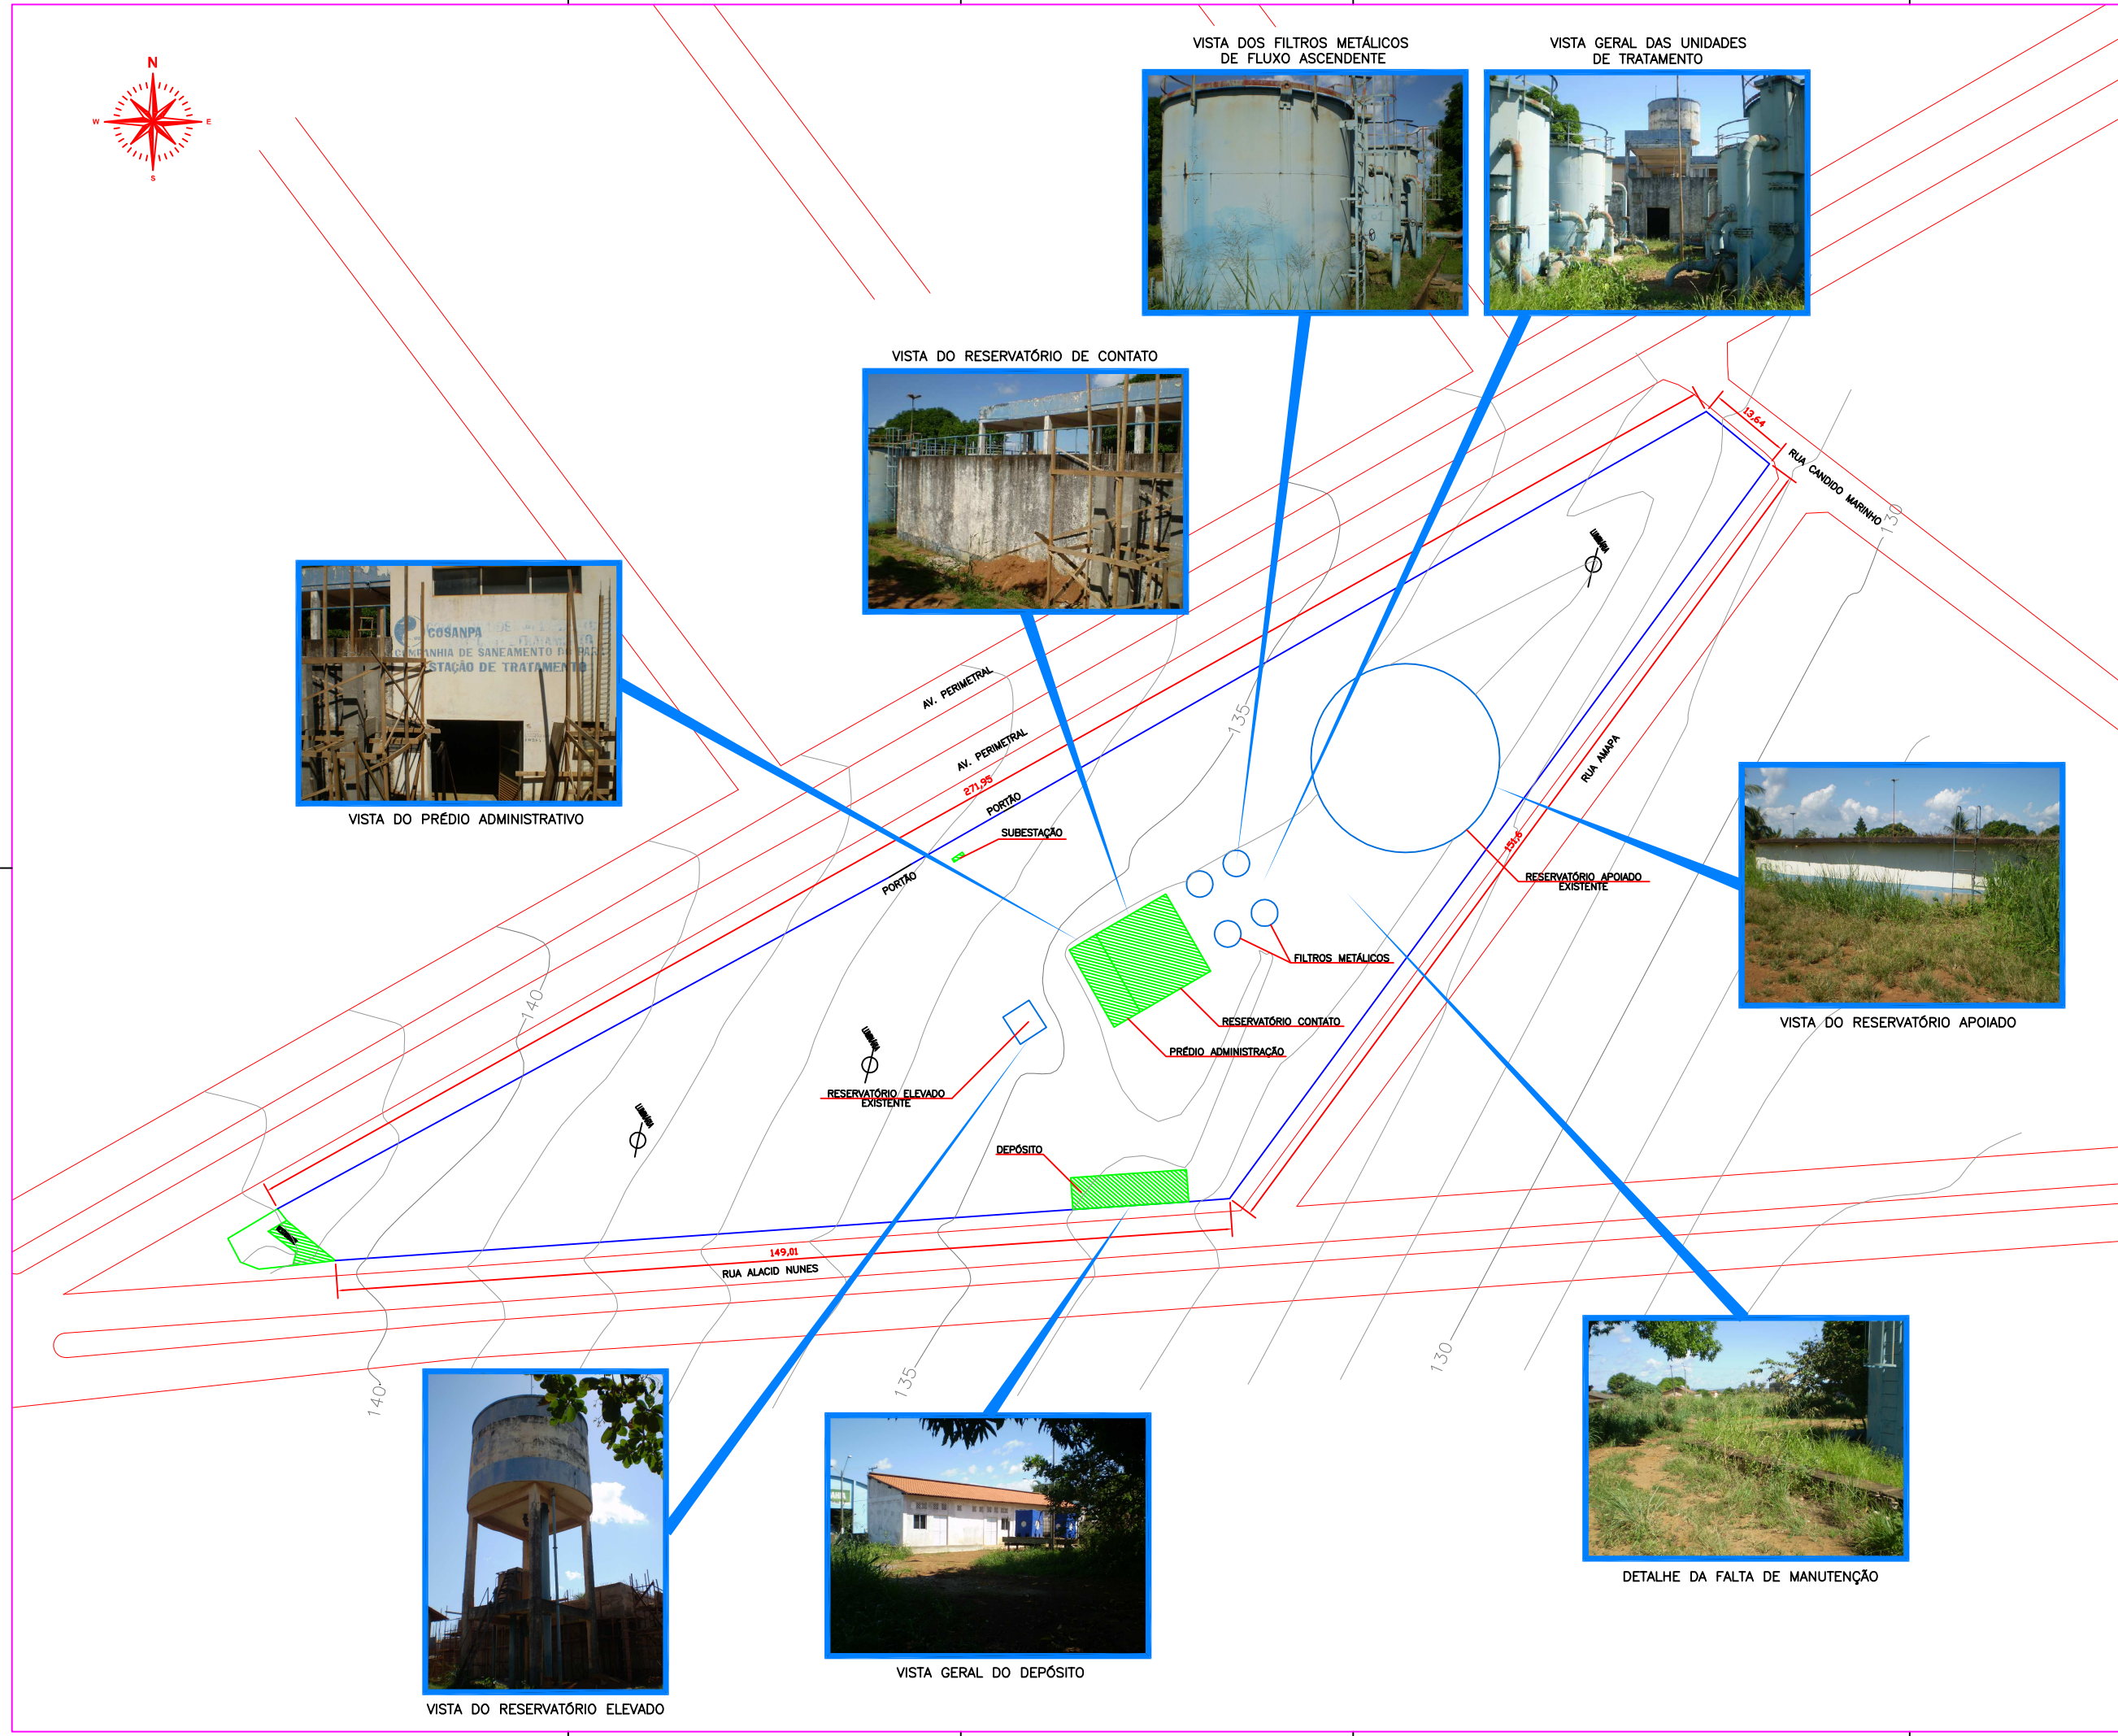

REFERÊNCIAS:
GE-10-024-RT-00X - RELATÓRIO TÉCNICO



FIGURA 6.14

PROJETO: AHE BELO MONTE

TIPO DE OBRA: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EXISTENTE - ALTAMIRA

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
/Title  
( )  
/Subject  
(D:20100802155111-03'00' )  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20100802155111-03'00' )  
/CreationDate  
(nt211311765)  
/Author  
-mark-
```