


PLANTA

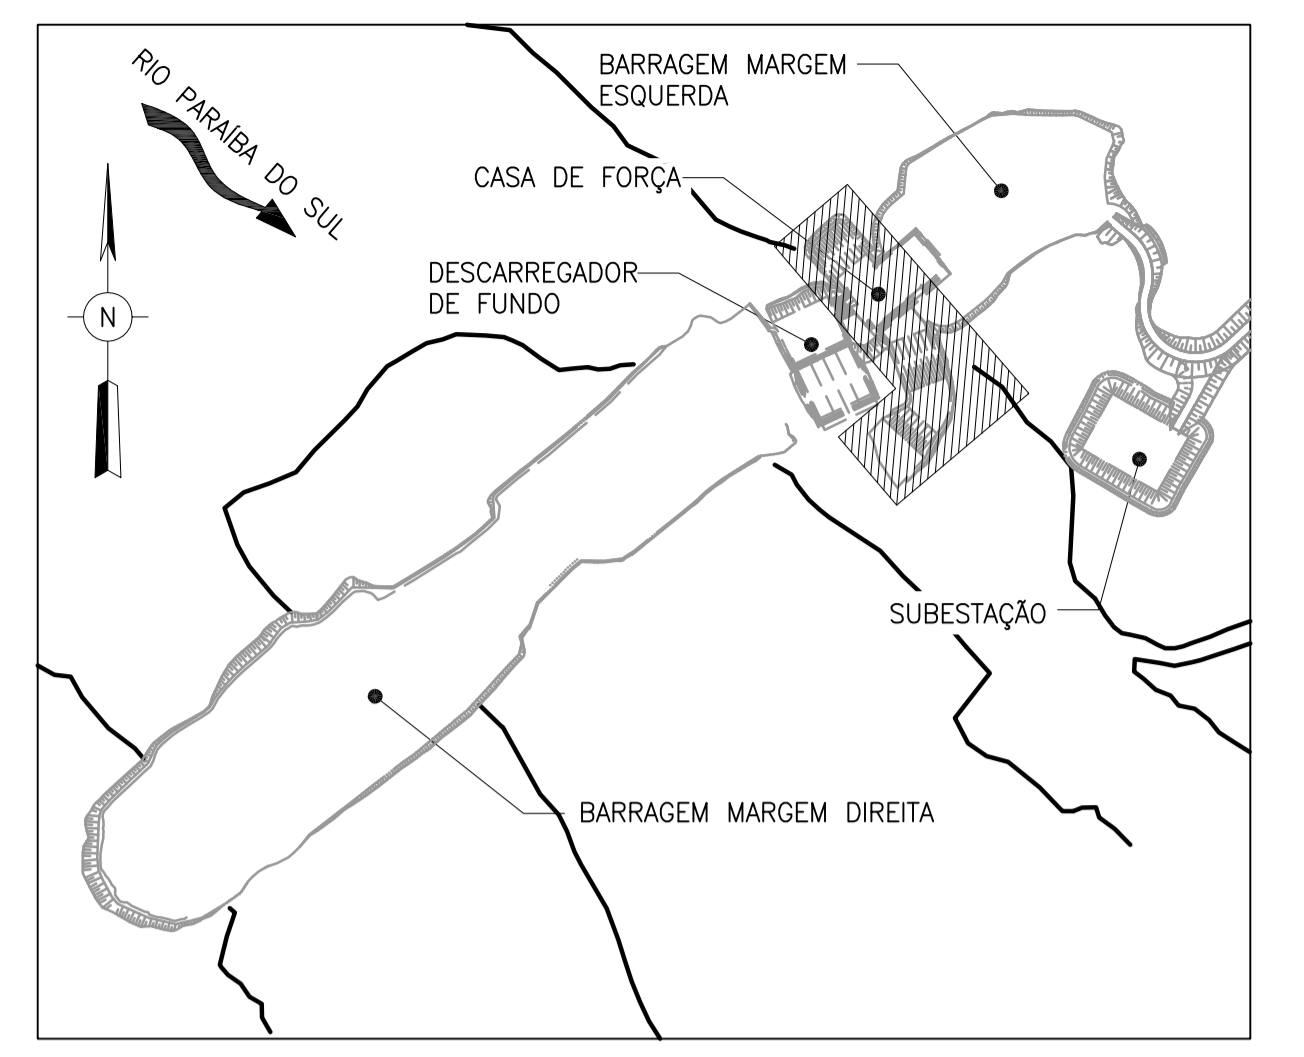

PLANTA CHAVE SEM ESCALA

LEGENDA:

- TV - TALUDE VERTICAL
- YYY - ESCAVAÇÃO EM SOLO
- YYY - ESCAVAÇÃO EM ROCHA
- REPRESENTAÇÃO N.A. NO TALUDE
- TOPO GNAISSE SÃO
- TRATAMENTO CATEGORIA 6 (PLANTA)
- TRATAMENTO CATEGORIA 7 (PLANTA)
- TRATAMENTO DE SEGURANÇA DE CRISTA (PLANTA)

NOTAS:


- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
- 2 - ESTE DESENHO APRESENTA A PREVISÃO DE TRATAMENTOS DOS TALUDES DE ESCAVAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO. A DEFINIÇÃO FINAL DOS TRATAMENTOS E SEUS LIMITES LATERAIS SERÁ FEITA EM CAMPO PELA EQUIPE DE GEOLOGIA, BASEADA NO MAPEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA DAS ESCAVAÇÕES
- 3 - EM TODOS OS TALUDES DE ESCAVAÇÃO EM ROCHA PROVISÓRIOS OU DEFINITIVOS, COM ALTURA SUPERIOR A H>1,5m, DEVERÁ SER APLICADO O TRATAMENTO DE SEGURANÇA DE CRISTA. A OBRIGATORIEDADE DESSE TRATAMENTO SERÁ DEFINIDA APÓS A ESCAVAÇÃO DO TALUDE
- 4 - ANTES DE EXECUTAR O TRATAMENTO DE SEGURANÇA NA CRISTA DOS TALUDES DEVERÁ SER EXECUTADO BATE-CHOCO E O PREENCHIMENTO DAS FISSURAS E FRATURAS ABERTAS COM CALDA DE CIMENTO FATOR A/C: 0,5/1
- 5 - PARA CATEGORIAS DE TRATAMENTOS VER DOCUMENTO 1530-IT-B-DE-G28-0032

DESENHO COMPLEMENTAR:

1530-IT-B-DE-G15-0002 - GERAL - CASA DE FORÇA, CANAL DE ADUÇÃO E CANAL DE FUGA - PREVISÃO DE TRATAMENTOS DE TALUDES - VISTAS, SEÇÕES E DETALHE

DESENHOS DE REFERÊNCIA:

1530-IT-B-DE-G14-0001 - CANAL DE ADUÇÃO E CANAL DE FUGA - ESCAVAÇÃO - PLANTA
 1530-IT-B-DE-G14-0001 - CASA DE FORÇA, TOMADA DE ÁGUA E ÁREA DE MONTAGEM - ESCAVAÇÃO - PLANTA
 1530-IT-B-DE-G28-0032 - TRATAMENTO DE TALUDES - CATEGORIAS

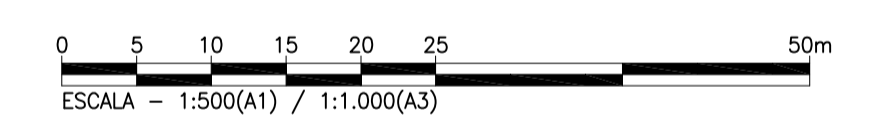

0	EMISSÃO FINAL	LFM	RBF	MA/16
Nº	DESCRIÇÃO	PREP.	APROV.	DATA

V L B ENGENHARIA

ELABORADO: APL	VERIFICADO: RBF	APROVADO: CMS	DATA: MA/16
GERENTE DE PROJETO:		RESPONSÁVEL TÉCNICO: <i>[Signature]</i>	
ENG. CIVIL: MARCELO KONRATH TURQUETTI CREA: 113119/D-PR		ENG. CIVIL: JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES LOPES CREA: 12.545/D-MG	



UHE ITAOCARA I
 PROJETO BÁSICO

TÍTULO: CASA DE FORÇA, CANAL DE ADUÇÃO E CANAL DE FUGA
 PREVISÃO DE TRATAMENTOS DE TALUDES - PLANTA

ESCALA: INDICADA	DOC. Nº 1530-IT	REV. 0
FOLHA: 1 DE 2	B-DE-G15-0001	REV.
	NÚMERO DO CLIENTE	