


Legenda

- Eixo LT 1
- Eixo LT 4
- - - Faixa de servidão - 40 m

Usos do solo

- Açudes
- Estradas
- Vegetação arbórea exótica - uva do japão
- Vegetação arbórea exótica - pinus e eucalipto
- Vegetação em estágio inicial
- Lavoura e/ou pastagem
- Vegetação em estágio médio
- Rio
- Solo exposto
- Construções

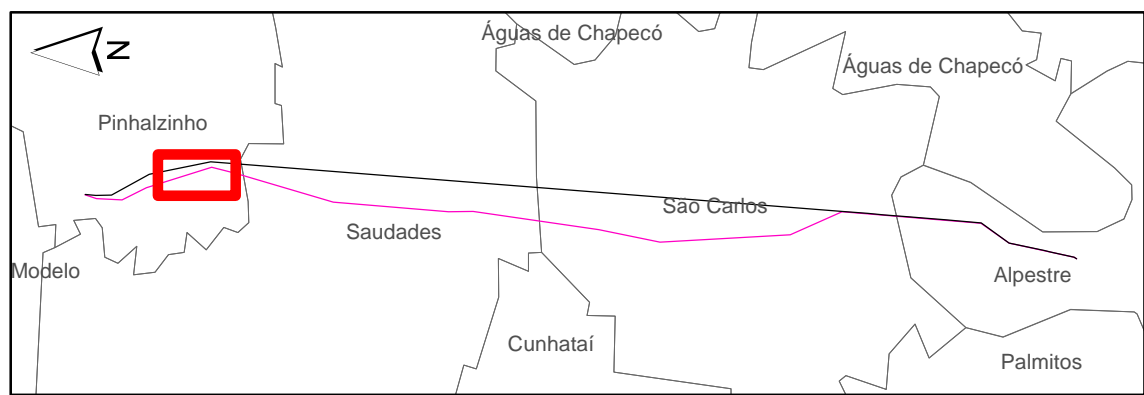

DESENHOS DE REFERÊNCIA

NOTAS

Parâmetros Cartográficos
 Projeção: UTM
 Datum: SIRGAS 2000
 Fuso: 22 Sul

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENG. ALEXANDRE BUGIN
 CREA - RS048191

EXECUÇÃO:



DESENHO: JOSSI CARNEIRO
 CONFERIDO: ALEXANDRE BUGIN

DATA: FEVEREIRO/2015
J:\01_CAD\ELETROSUL\LT_230 kv_PINHALZINHO-FUZ DO CHAPECOMAPAS_BASE_CD\MXD\MAPA_VEGETACAO_GIRADO_PG1.MXD

| N. | DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES | DATA | CONF. | DATA | APROV. |
|----|----------------------------|------|-------|------|--------|
| | | | | | |

FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - FOTE
 LT 230 kv Foz do Chapecó - Pinhalzinho 2 C1

USO DO SOLO PARA ALTERNATIVAS LOCACIONAIS ALTERNATIVA 5

ESC.: 10.000 MAPA X R- FL.02/16