

- CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS
- Sedes Municipais
 - Subestação Existente
 - Subestação Planejada
 - LT 500 kV Barra II - Correntina C1, CS
 - LT 500 kV Correntina - Arinos 2 C1, CS
 - SECC LT 500 kV Bom Jesus da Lapa - Rio das Éguas para SE Correntina
 - Área Diretamente Afetada (ADA)
 - Área de Estudo (AE) do Meio Físico
 - Limite Intermunicipal
 - Limite Interestadual
- Declividade
- Plano (0-3%)
 - Suave Ondulado (3-8%)
 - Ondulado (8-20%)
 - Fortemente Ondulado (20-45%)
 - Montanhoso (45-75%)
 - Escarpado (>75%)

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS

DOSSÊ AMBIENTAL (2023): IBGE (2022): Declividade, Área Diretamente Afetada e Área de Estudo do Meio Físico.

EPE (2023): Subestações.

ESRI: Imagem de Satélite.

Sedes Municipais, Limite Interestadual e Limite Intermunicipal.

ISA CTEEP (2023): Linha de Transmissão.

NOTAS

Projeção Universal Transversa de Mercator
DATUM SIRGAS 2000 Zona 23S
Impressão em A3

N

0 5 10 20 km

Escala: 1:500.000

Dossel

isa CTEEP

Cliente: Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - ISA CTEEP


Autor: Randrei Silva Neves CREA: 29288/D-DF Data: 02/02/2024

Assinatura: Randrei Silva Neves ART: 0720240004644


Título: Mapa de Declividade

Empreendimento: LT 500 kV Barra II - Correntina - Arinos 2 e SE Correntina

Aprovação: Caio Neiva R. Oliveira Data: 02/02/2024 Folha: 1/4

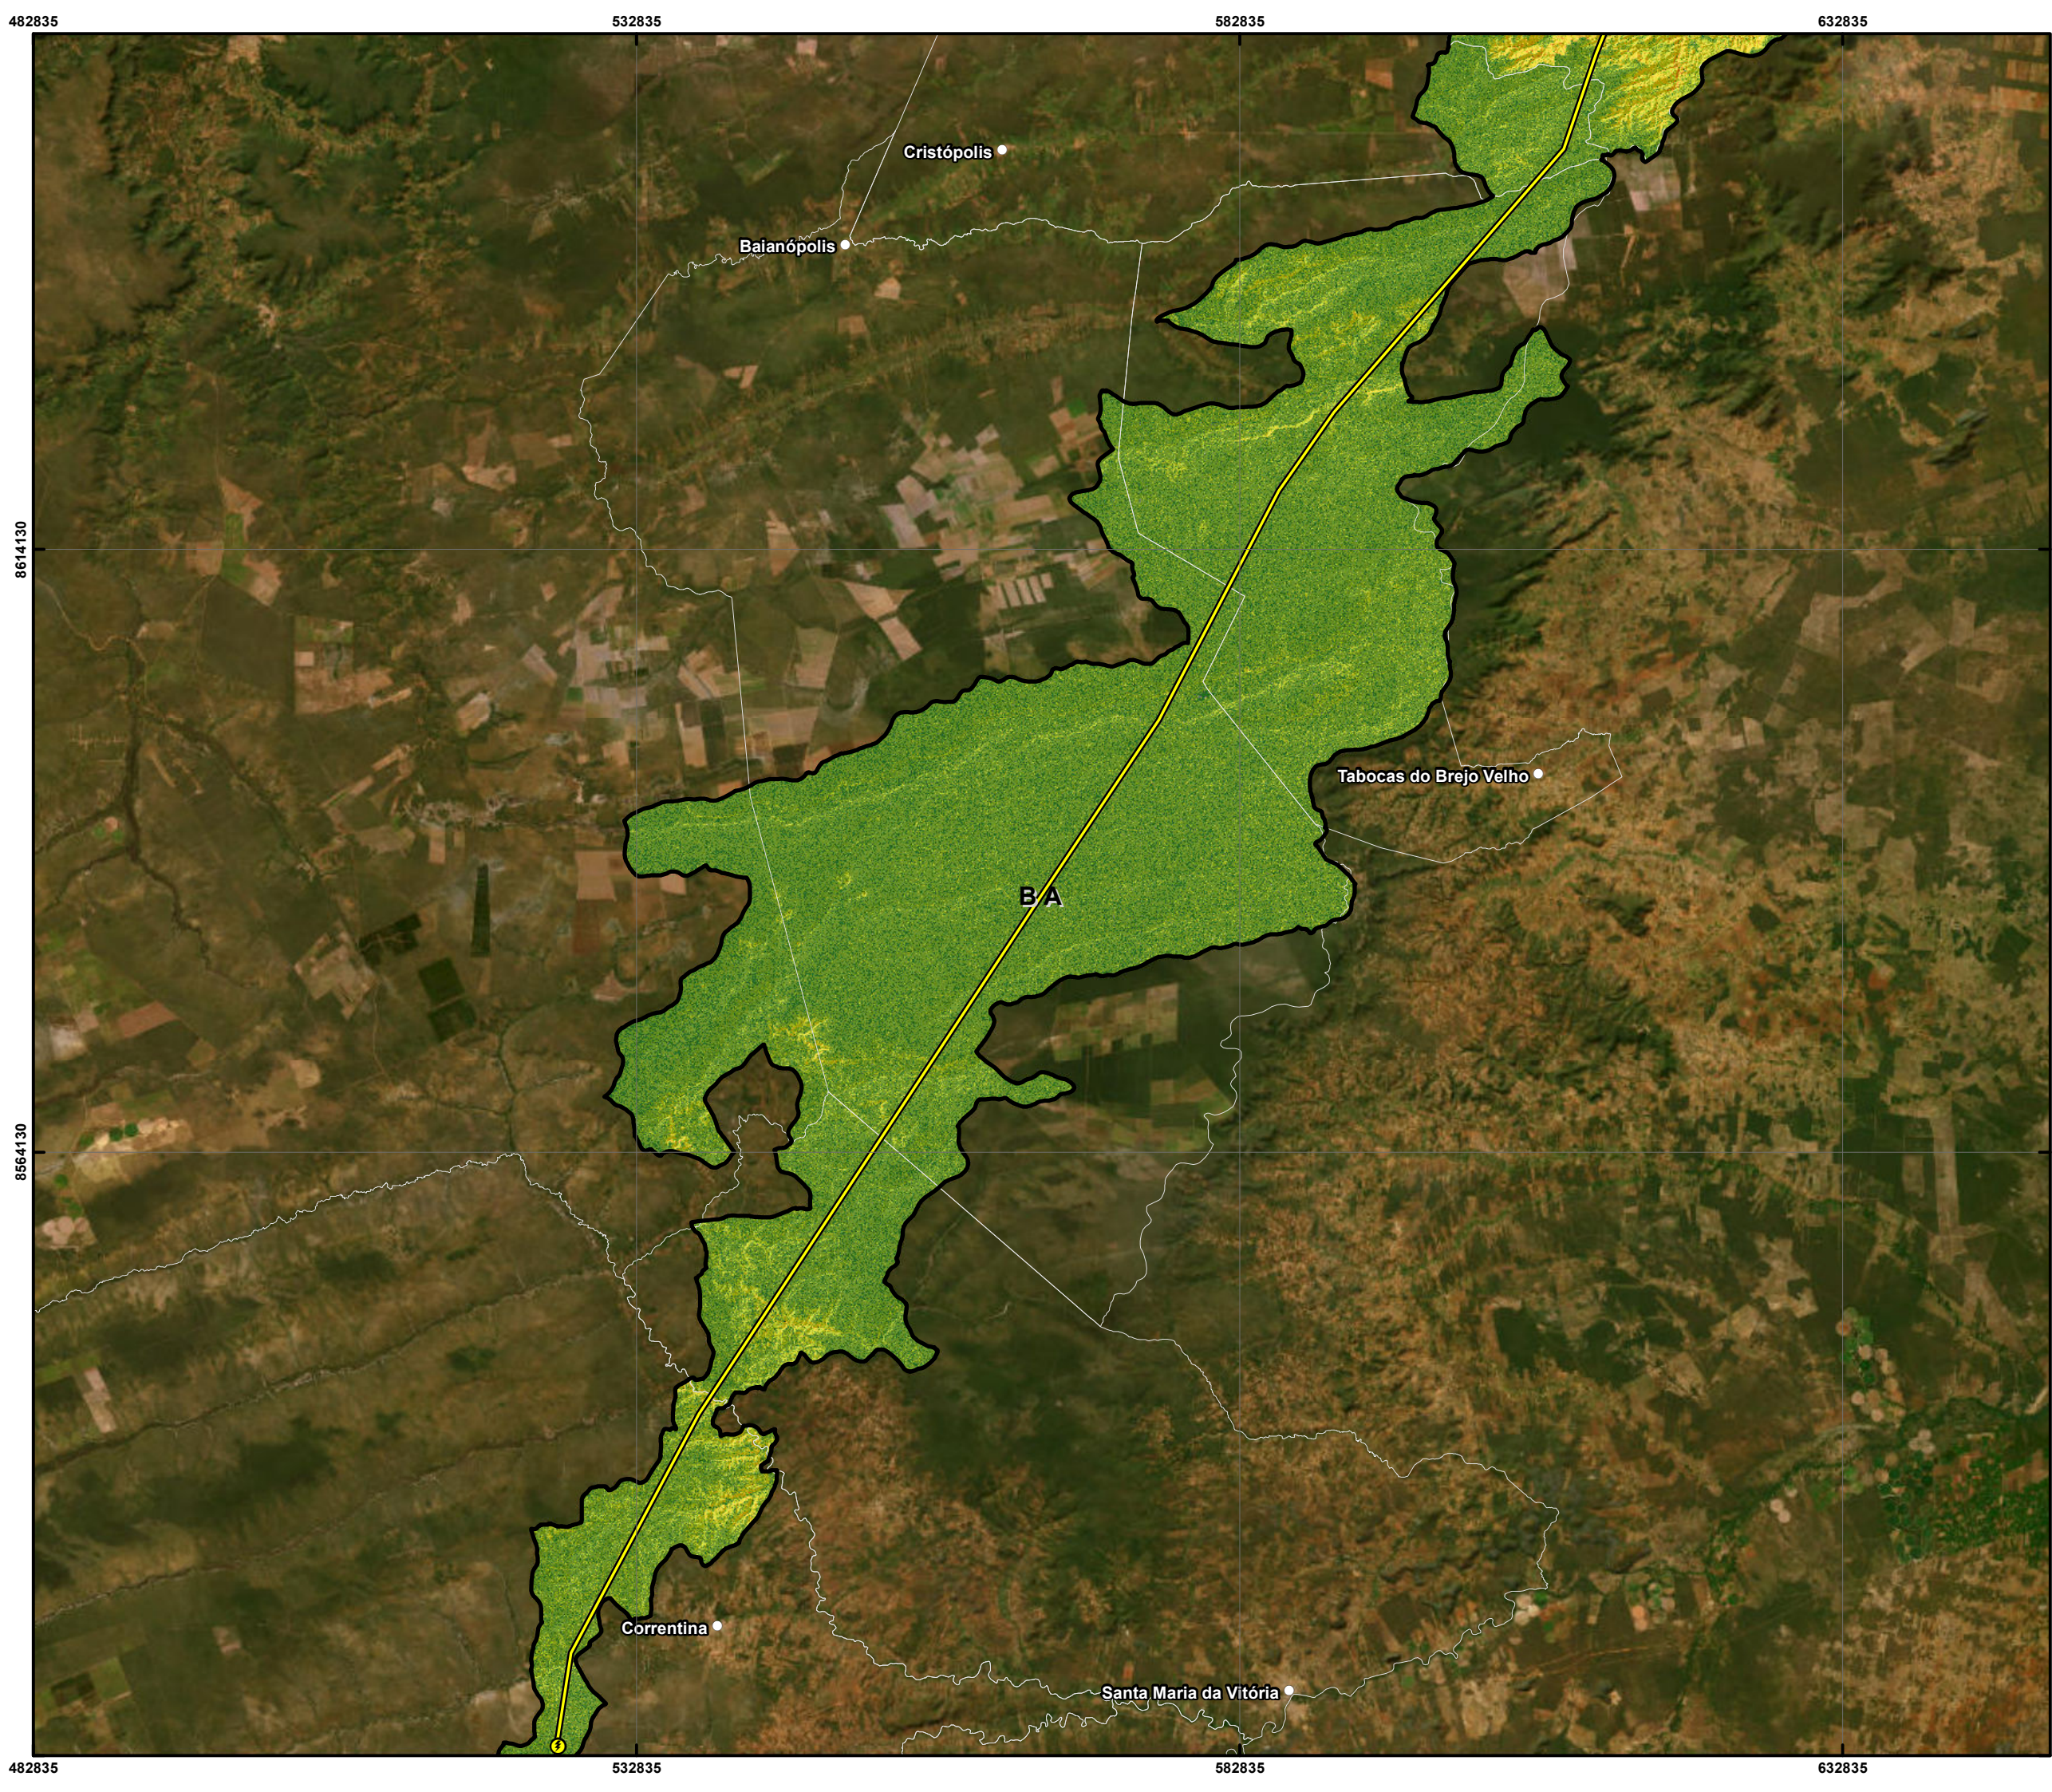

PLANTA CHAVE

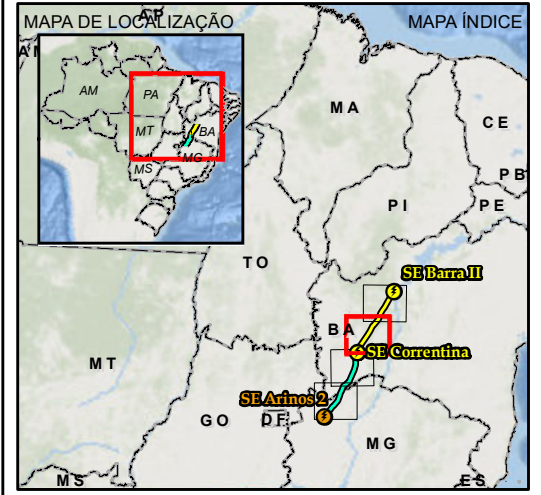

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

- Sedes Municipais
- Subestação Existente
- Subestação Planejada
- LT 500 kV Barra II - Correntina C1, CS
- LT 500 kV Correntina - Arinos 2 C1, CS
- SECC LT 500 kV Bom Jesus da Lapa - Rio das Éguas para SE Correntina
- Área Diretamente Afetada (ADA)
- Área de Estudo (AE) do Meio Físico
- Limite Intermunicipal
- Limite Interestadual
- Declividade**
 - Plano (0-3%)
 - Suave Ondulado (3-8%)
 - Ondulado (8-20%)
 - Fortemente Ondulado (20-45%)
 - Montanhoso (45-75%)
 - Escarpado (>75%)

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS

DOSSÊ AMBIENTAL (2023): IBGE (2022): Declividade, Área Diretamente Afetada e Área de Estudo do Meio Físico.

Sedes Municipais, Limite Intermunicipal e Limite Interestadual.

EPE (2023): Subestações.

ISA CTEEP (2023): Linha de Transmissão.

ESRI: Imagem de Satélite.

NOTAS

Projeção Universal Transversa de Mercator
DATUM SIRGAS 2000 Zona 23S
Impressão em A3

N


0 5 10 20 km

Escala: 1:500.000

Dossel			isa CTEEP		
Cliente: Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - ISA CTEEP					
Autor:	Randrei Silva Neves	CREA:	29288/D-DF	Data:	02/02/2024
Assinatura:	<i>Randrei Silva Neves</i>	ART:	0720240004644		
Título: Mapa de Declividade					
Empreendimento: LT 500 kV Barra II - Correntina - Arinos 2 e SE Correntina					
Aprovação:	Caio Neiva R. Oliveira	Data:	02/02/2024	Folha:	2/4



PLANTA CHAVE

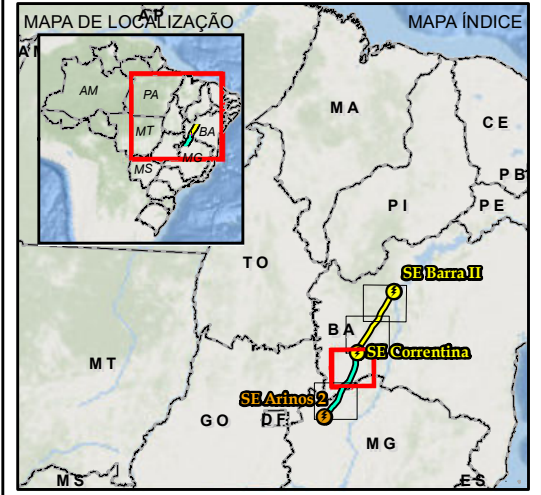

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

- Sedes Municipais
 - Subestação Existente
 - Subestação Planejada
 - LT 500 kV Barra II - Correntina C1, CS
 - LT 500 kV Correntina - Arinos 2 C1, CS
 - SECC LT 500 kV Bom Jesus da Lapa - Rio das Éguas para SE Correntina
 - Área Diretamente Afetada (ADA)
 - Área de Estudo (AE) do Meio Físico
 - Limite Intermunicipal
 - Limite Interestadual
- Declividade**
- Piano (0-3%)
 - Suave Ondulado (3-8%)
 - Ondulado (8-20%)
 - Fortemente Ondulado (20-45%)
 - Montanhoso (45-75%)
 - Escarpado (>75%)

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS

DOSSÊ AMBIENTAL (2023): IBGE (2022): Declividade, Área Diretamente Afetada e Área de Estudo do Meio Físico.

EPE (2023): Subestações.

ESRI: Imagem de Satélite.

Sedes Municipais, Limite Intermunicipal e Limite Interestadual.

ISA CTEEP (2023): Linha de Transmissão.

NOTAS


Projeção Universal Transversa de Mercator
DATUM SIRGAS 2000 Zona 23S
Impressão em A3

N

0 5 10 20 km

Escala: 1:500.000

Dossel			isa CTEEP		
Cliente: Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - ISA CTEEP					
Autor:	Randreil Silva Neves	CREA:	29288/D-DF	Data:	02/02/2024
Assinatura:	<i>Randreil Silva Neves</i>	ART:	0720240004644		
Título: Mapa de Declividade					
Empreendimento: LT 500 kV Barra II - Correntina - Arinos 2 e SE Correntina					
Aprovação:	Caio Neiva R. Oliveira	Data:	02/02/2024	Folha:	3/4



PLANTA CHAVE

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

MAPA ÍNDICE

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

Sedes Municipais

Subestação Existente

Subestação Planejada

LT 500 kV Barra II - Correntina C1, CS

LT 500 kV Correntina - Arinos 2 C1, CS

SECC LT 500 kV Bom Jesus da Lapa - Rio das Éguas para SE Correntina

Área Diretamente Afetada (ADA)

Área de Estudo (AE) do Meio Físico

Limite Intermunicipal

Limite Interestadual

Declividade

Piano (0-3%)

Suave Ondulado (3-8%)

Ondulado (8-20%)

Fortemente Ondulado (20-45%)

Montanhoso (45-75%)

Escarpado (>75%)

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS

DOSSSEL AMBIENTAL (2023):

IBGE (2022):

Declividade, Área Diretamente Afetada e Área de Estudo do Meio Físico.

Sedes Municipais, Limite Interestadual e Limite Intermunicipal.

EPE (2023):

ISA CTEEP (2023):

Subestações.

Linha de Transmissão.

ESRI:

Imagem de Satélite.

NOTAS

Projeção Universal Transversa de Mercator

DATUM SIRGAS 2000 Zona 23S

Impressão em A3

N

051020

km

Escala: 1:500.000

Dossel

isa

CTEEP

Ciente:

Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - ISA CTEEP

Autor:

Randrei Silva Neves

CREA:

29288/D-DF

Data:

02/02/2024

Assinatura:

Randrei Silva Neves

ART:

0720240004644

Título:

Mapa de Declividade

Empreendimento:

LT 500 kV Barra II - Correntina - Arinos 2 e SE Correntina

Aprovação:

Caio Neiva R. Oliveira

Data:

02/02/2024

Folha:

4/4