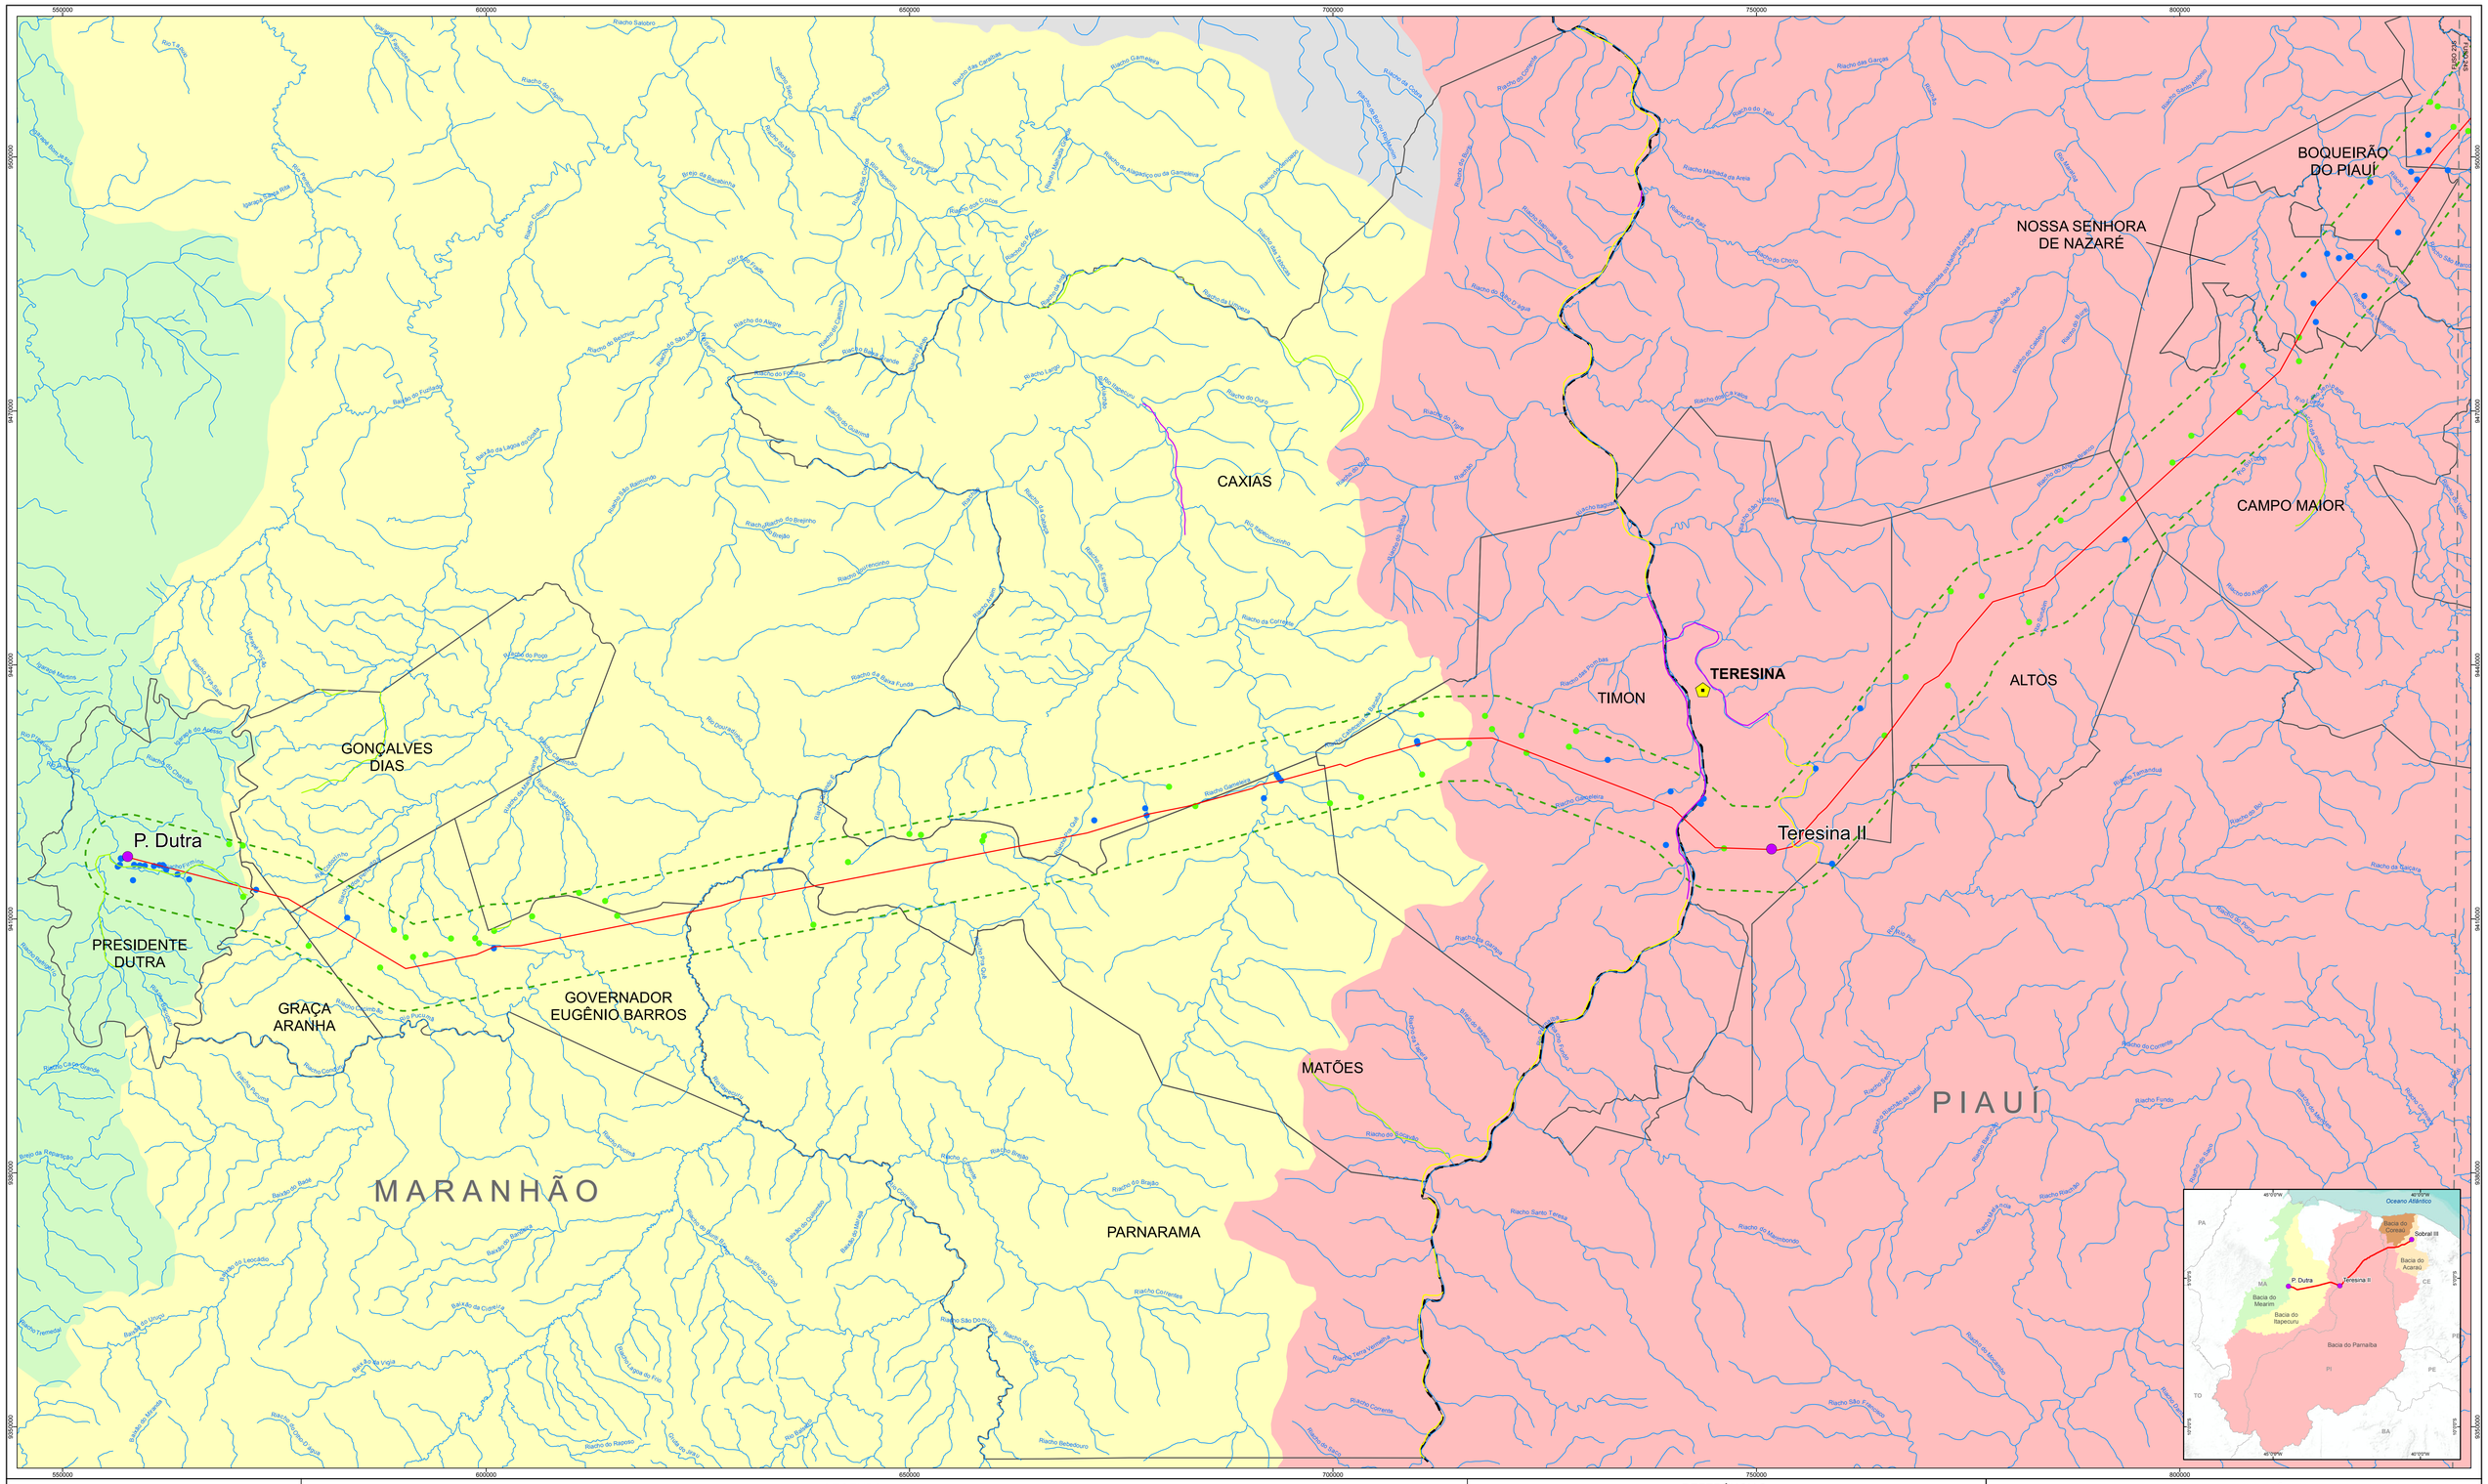

LOCALIZAÇÃO

LEGENDA

- LT 500kV Presidente Dutra - Teresina II - Sobral III e Subestações Associadas
- Hidrografia
- Divisa Estadual
- Limite entre os Fusos UTM
- Subestações Associadas
- Capitais Estaduais
- Áreas Alagáveis
- Nascentes
- Bacia Hidrográfica do Mearim
- Bacia Hidrográfica do Itapecuru
- Bacia Hidrográfica do Parnaíba
- Bacias não interceptadas pela AII
- AII do Meio Físico - Corredor de 10 km
- Municípios Interceptados pela LT

Vulnerabilidade à inundação (ANA, 2013):

- Alta
- Baixa
- Média

REFERÊNCIAS

Malha municipal digital: IBGE (2010)
Dados da Linha de Transmissão: ATE XX Transmissora de Energia S.A. (2014);
Agência Nacional de Águas (ANA) - Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH).
Serviço Geográfico das Unidades Hidrográficas Estaduais.
www2.snirh.gov.br - acesso em 31/01/2014.

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Fuso: 23S
Datum Horizontal: SIRGAS 2000
Meridiano Central: - 45° de Greenwich
Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano Central, acrescidas as constantes de 10000 km e 500 km respectivamente.

Escala Gráfica: 0 5 10 15 20 25 Quilômetros

Escala Numérica: 1:250.000

Folha: A0 (841mm x 1189 mm)

Articulação: FOLHA 1/2

Norte Geográfico: N

MAPA HIDROGRÁFICO
FOLHA 1 - Fuso 23S

EIA/RIMA
LINHA DE TRANSMISSÃO 500 kV PRESIDENTE DUTRA - TERESINA II - SOBRAL III C3 E SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS

Elaboração:
CARUSO JR
ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHARIA LTDA
www.carusojrea.com.br

Contratante:
ATE XX
ATE XX Transmissora de Energia S.A.

Edição:
José Mauricio de Camargo
CREA/SC: 099645-6

Data:
Junho de 2014