

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2014

Co 002/2014

Petrobrás -Petróleo Brasileiro S.A.

Avenida República do Chile, nº 65, Centro.

CEP: 20031-912 - Rio de Janeiro/RJ

At. Mauro Roberto da Costa Mendes
Gerente executivo de Exploração e Produção para as regiões Norte e Nordeste.

Solicitante: ATE XX Transmissora de Energia S.A.

Ref.: Linha de Transmissão (LT) 500 kV Presidente Dutra - Teresina II -Sobral III C3 e Subestações Associadas.

Assunto: Bloco exploratório no corredor de estudo da LT em epígrafe.

Prezado Senhor,


A empresa ATE XX Transmissora de Energia, concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, é a responsável pela construção, operação e manutenção da LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II - Sobral III C3. O projeto da LT abrange os estados do Piauí, Maranhão e Ceará, conforme mapa de localização, anexo.

No Relatório de Caracterização e Análise Socioambiental disponibilizado pela ANEEL (R3) (Eletronorte, 2012), foi apontada a interposição do corredor de estudos da LT com os blocos PN-T-85 e PN-T-86. Esse corredor possui uma largura de 20 km no entorno do eixo da LT.

A seguir é apresentado um quadro com as informações dos blocos e croqui com a situação do corredor de estudo em relação aos blocos sob concessão.

Código do Bloco	Data da assinatura da concessão	Nome da Bacia Sedim.	Número da Rodada	Operador
PN-T-85	12-03-2008	Parnaíba	9	OGX Maranhão Petróleo de Gás Ltda.
PN-T-86	12-03-2008	Parnaíba	9	Petróleo Brasileiro S.A.

Fonte: R3 (Eletronorte, 2012)

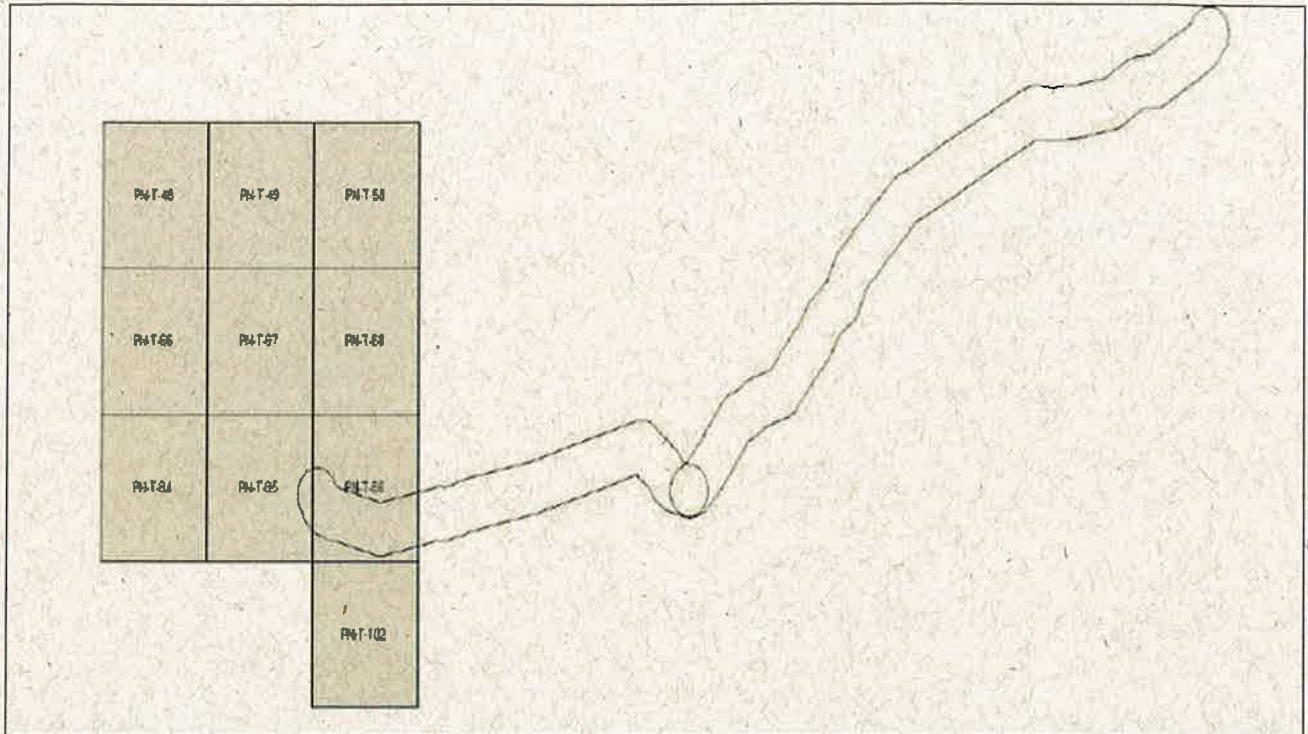

Fonte: R3 (Eletronorte, 2012)

Foi realizada vistoria para verificar a situação em campo. Constatou-se que não há instalação de estruturas e equipamentos ou movimentação relacionada a uma possível atividade de exploração do recurso.

Diante do exposto, gostaríamos de solicitar manifestação por parte do operador do contrato de concessão afetado pelo projeto, no sentido de sanarmos possíveis interferências entre as duas atividades.

Agradecendo antecipadamente a atenção despendida, colocamo-nos a disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que, porventura, sejam considerados necessários.

Atenciosamente,

Marina Pires Helal

ATE XX Transmissora de Energia S.A.

Anexo:

- Mapa de localização da LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II - Sobral III C3