



180000 182000 184000 186000 188000 190000 192000


8532000
8530000
8528000
8526000
8524000
8522000

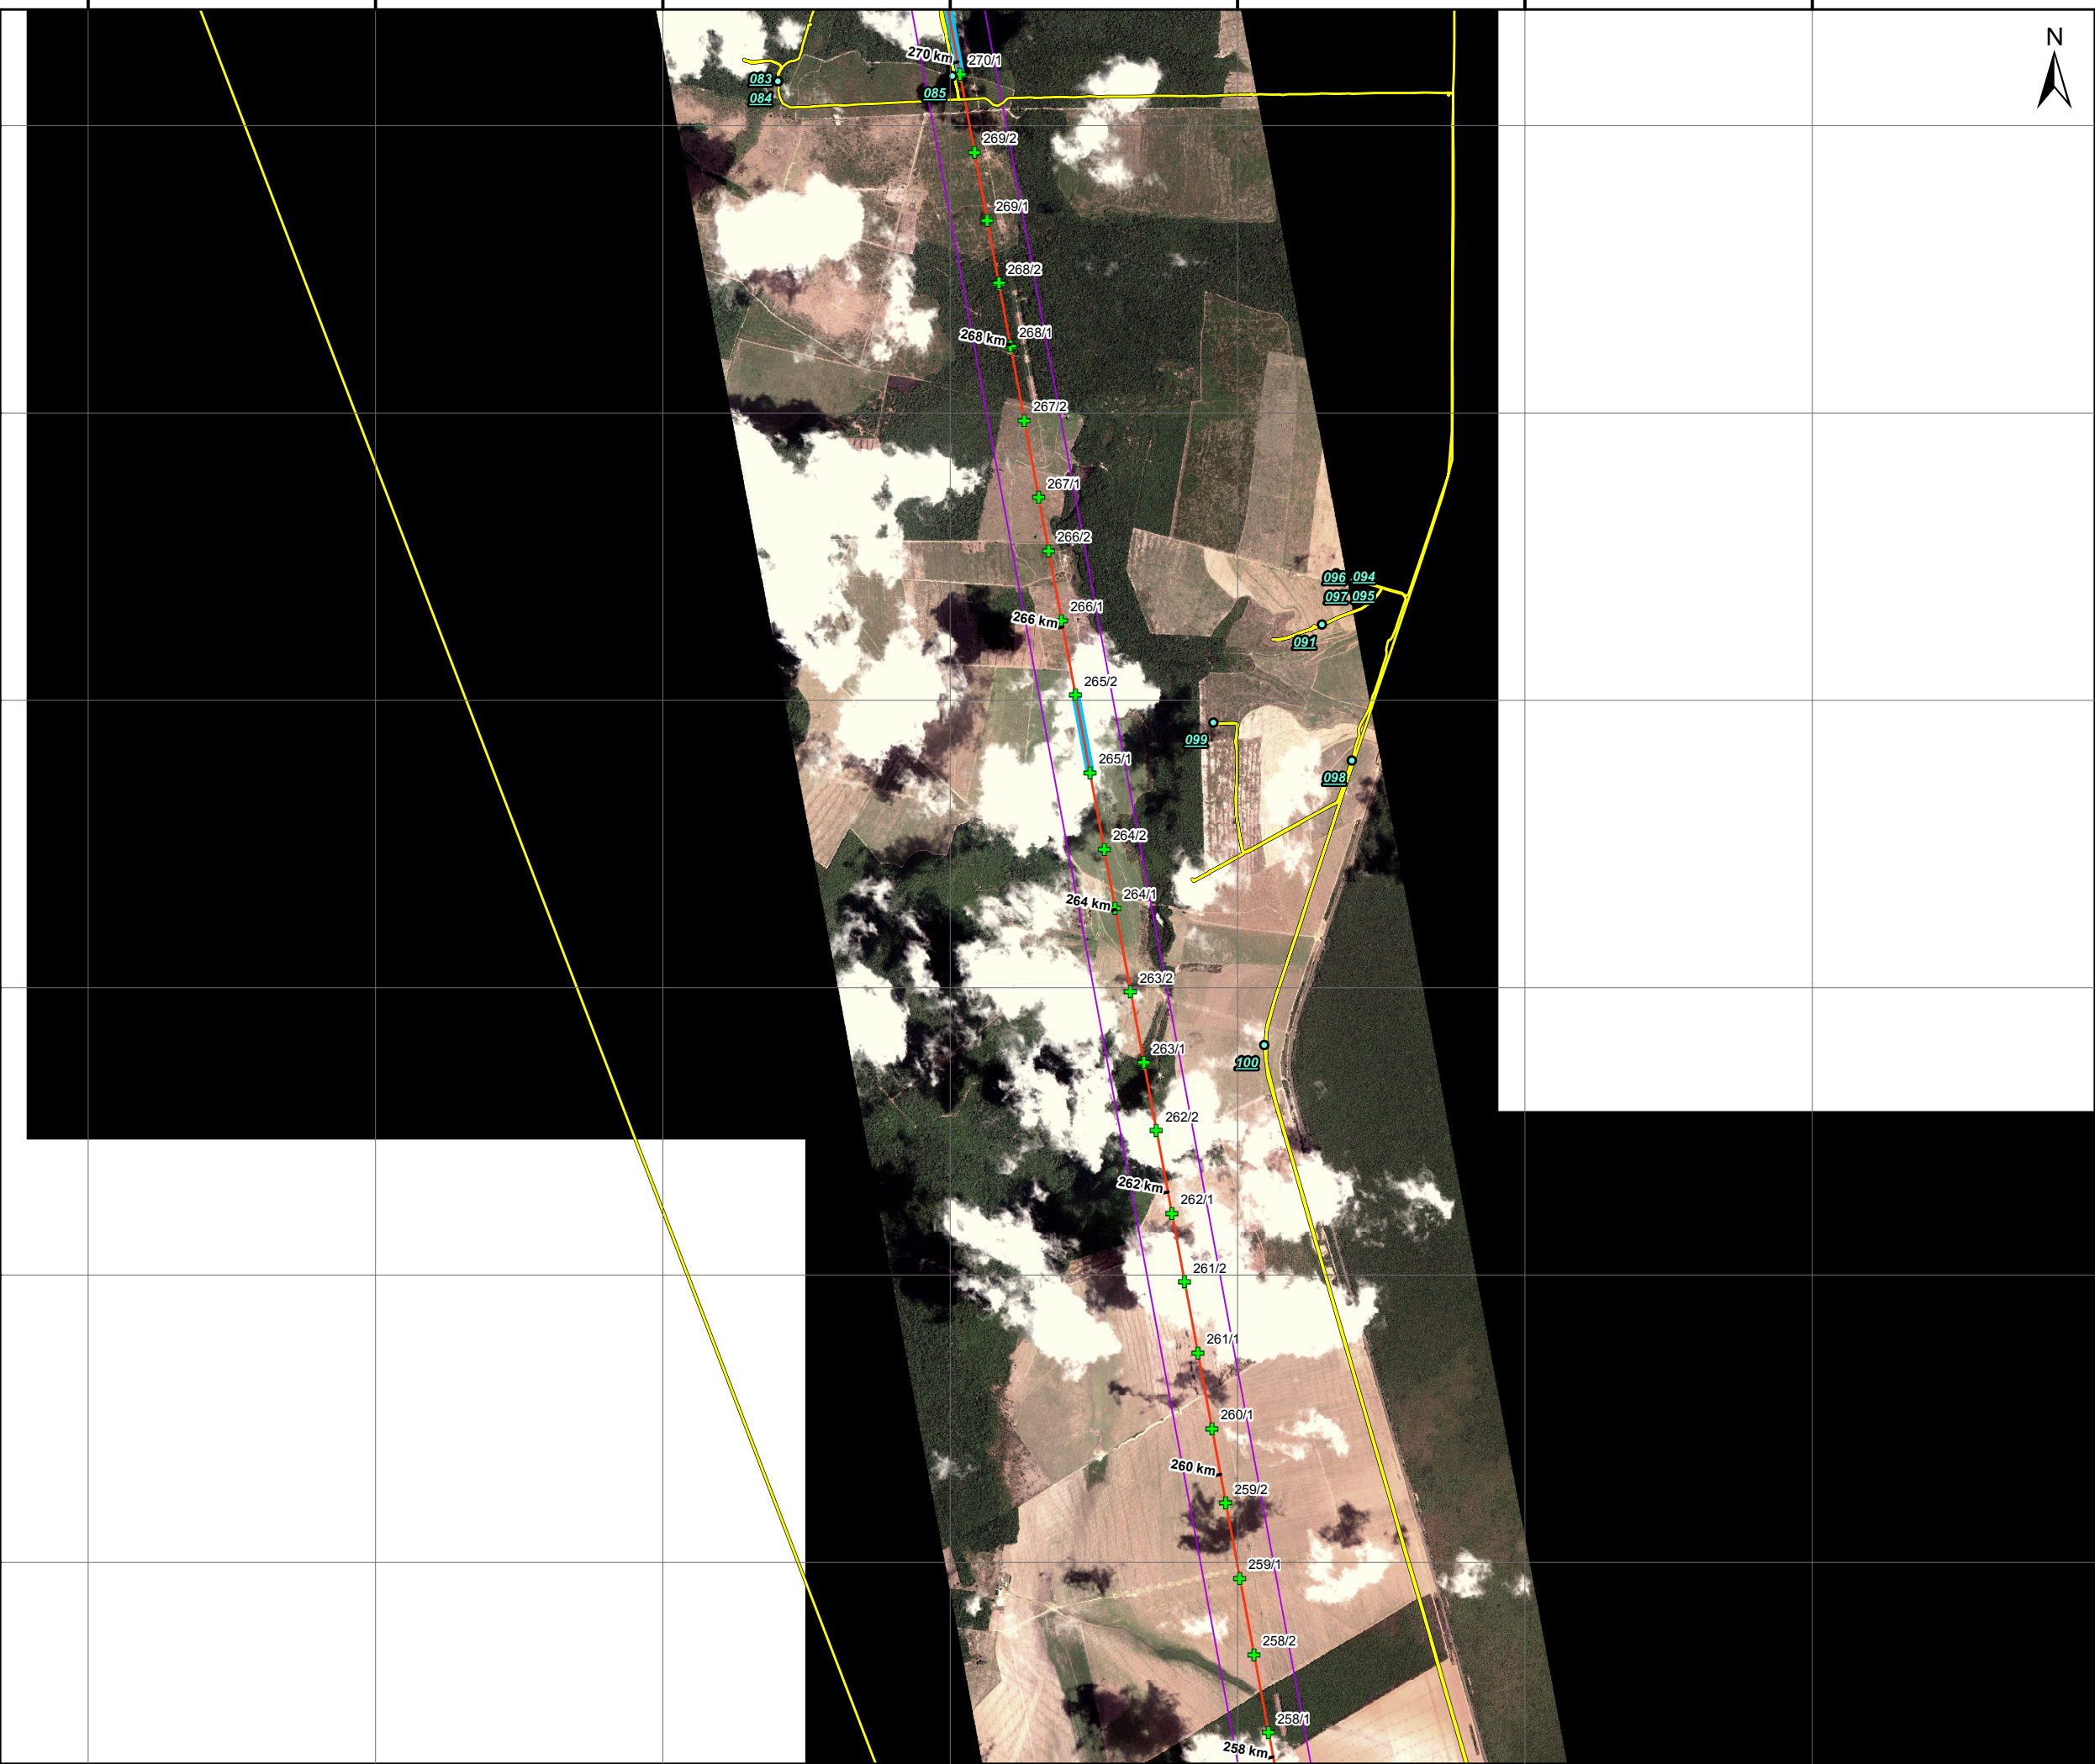

Parecer Técnico
Prospecção Exocárstica
Trecho: Torres 265/1 à 265/2

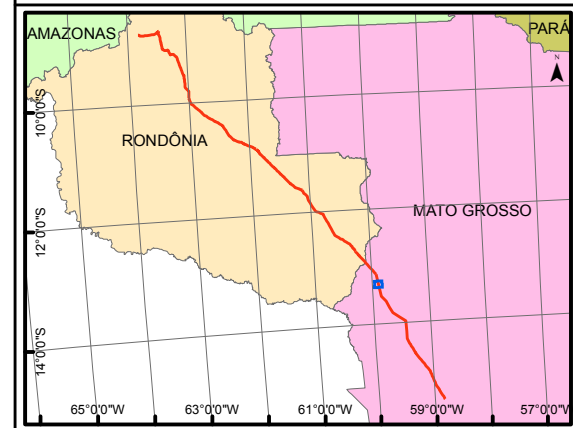

- Legenda**
- Pontos Notáveis
 - ✚ Torres LT 230kV Jauru - Porto Velho C3
 - Cavidades CECAV
 - Trechos Percorridos
 - Trechos Selecionados
 - LT 230kV Jauru - Porto Velho C3
 - Área de Influência Direta



Projeto: LT 230kV Jauru - Porto Velho C3

Referências Cartográficas
 Escala 1:50.000
 Datum SAD-69, Projeção UTM, Fuso 21S
 - Imagens: Quickbird 10/2010
 - Caminhamento de Campo 05/12/2011 - 20/12/2011
 - CECAV (RO e MT), 11/2011

Data: Dezembro de 2011
 Responsável : Fernanda Teixeira
 CREA RJ 2008129213
 Folha 01/01

Linha Verde
 Linha Verde Transmissora de Energia S.A.
ROCASBRASIL
 MEIO AMBIENTE, URBANISMO & COMUNICAÇÃO