


730800 731000 731200 731400 731600 731800 732000 732200

8672600
8672400
8672200
8672000
8671800
8671600
8671400



Parecer Técnico
 Prospecção Exocárstica
 Trecho: Torres 96/2 à 120/2
 Fenda do Mineiro

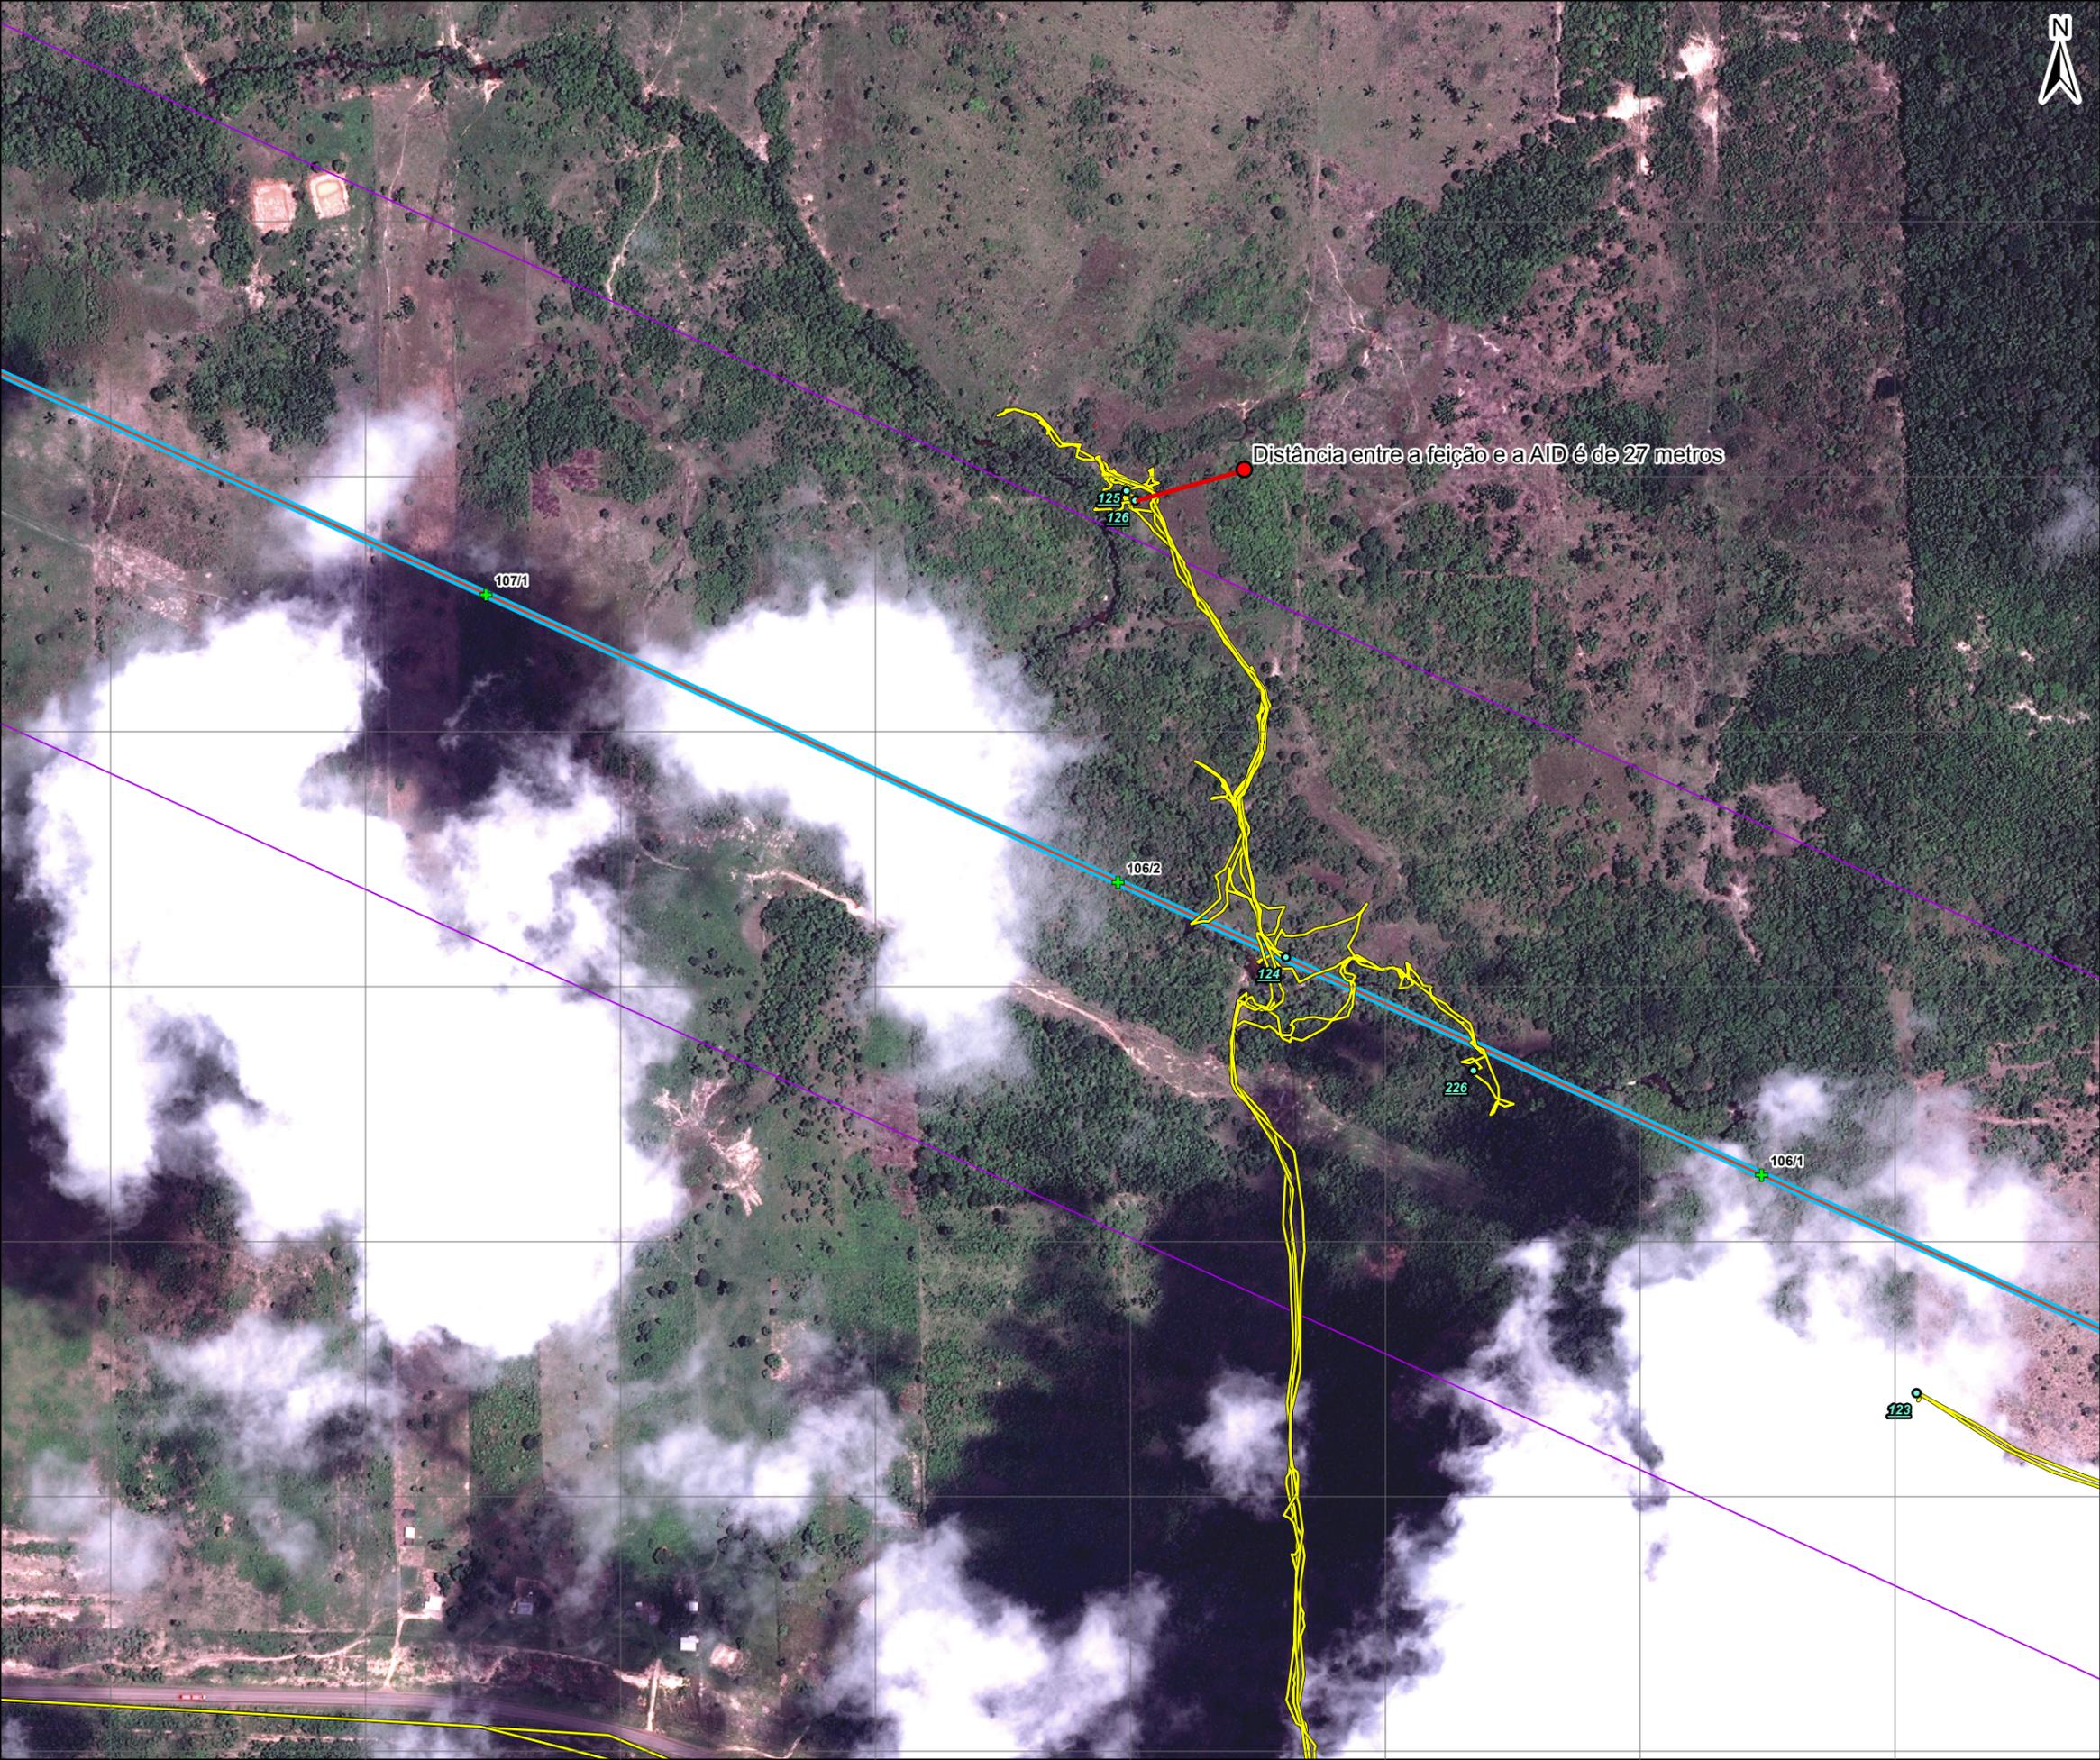

Legenda

- Pontos Notáveis
- + Torres LT 230kV Jauru - Porto Velho C3
- Cavidades CECAV
- Trechos Percorridos
- Trechos Selecionados
- LT 230kV Jauru - Porto Velho C3
- Área de Influência Direta da LVTE



Projeto: LT 230kV Jauru - Porto Velho C3
 Referências Cartográficas
 Escala 1:5.000
 Datum SAD-69, Projeção UTM, Fuso 20S
 - Imagens: Quickbird 10/2010
 - Caminhamento de Campo 05/12/2011 - 20/12/2011
 - CECAV (RO e MT), 11/2011

Data: Dezembro de 2011
 Responsável : Fernanda Teixeira
 CREA RJ 2008129213