

PLS-CADD Drawing

780

760

740

720

700

680

660

640

620

600

580

560

540

520

500

480

266000

266500


267000

267500

268000

268500

269000

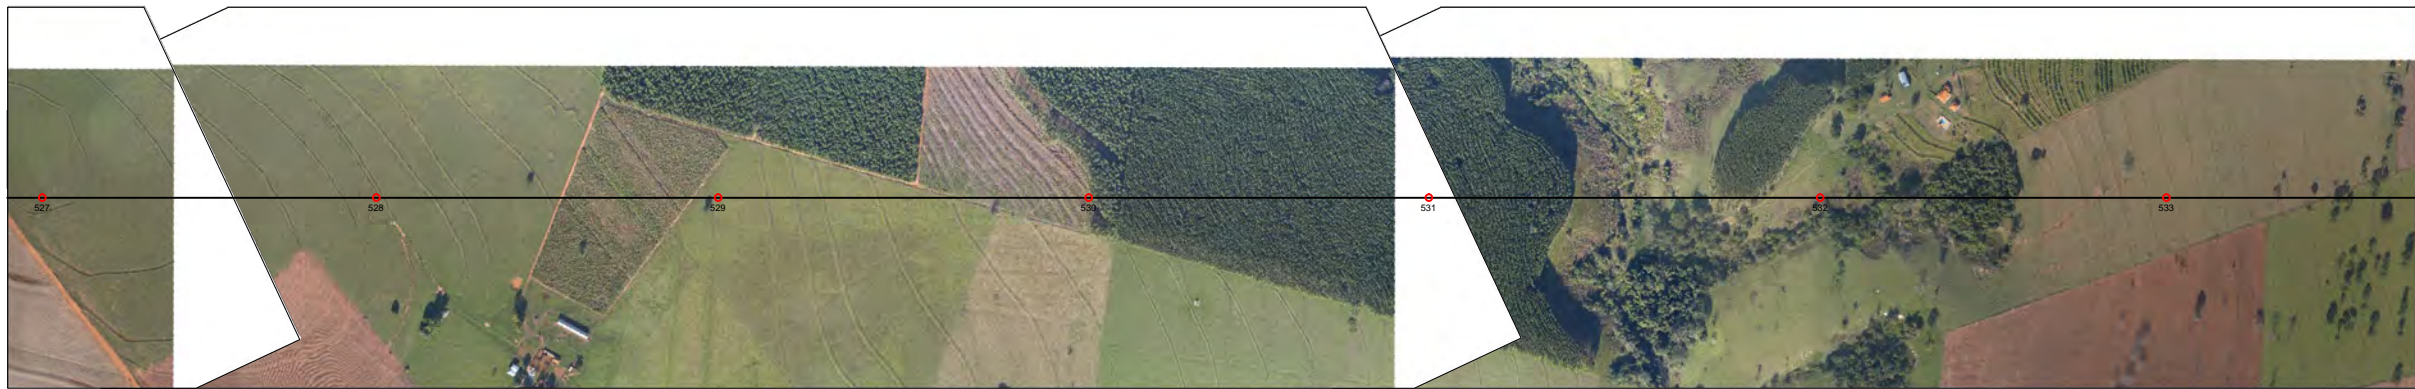

OBSERVAÇÕES:
1 - COORDENADAS SIRGAS 2000 FUSO 22K. X=ESTE e Y=NORTE

										SISTEMA DE TRANSMISSÃO 500KV	
										LT 500 KV - MARIMBONDO - ASSIS	
										PERFIL E PLANTA	
										311-001-PP-1-E - Rev.0A	
										FURNAS - DTL.C/ECR.J.C	
DA	COMENTÁRIOS	EMISSÃO INICIAL		E.A.	M.F.	11/09/13					
REV	LIB. PARA	DESCRIÇÃO	FEITO	VISTO	POR	ORL.	FEITO	VISTO	APROV.		
			FURNAS				PROJETISTA				