


PLS-CADD Drawing

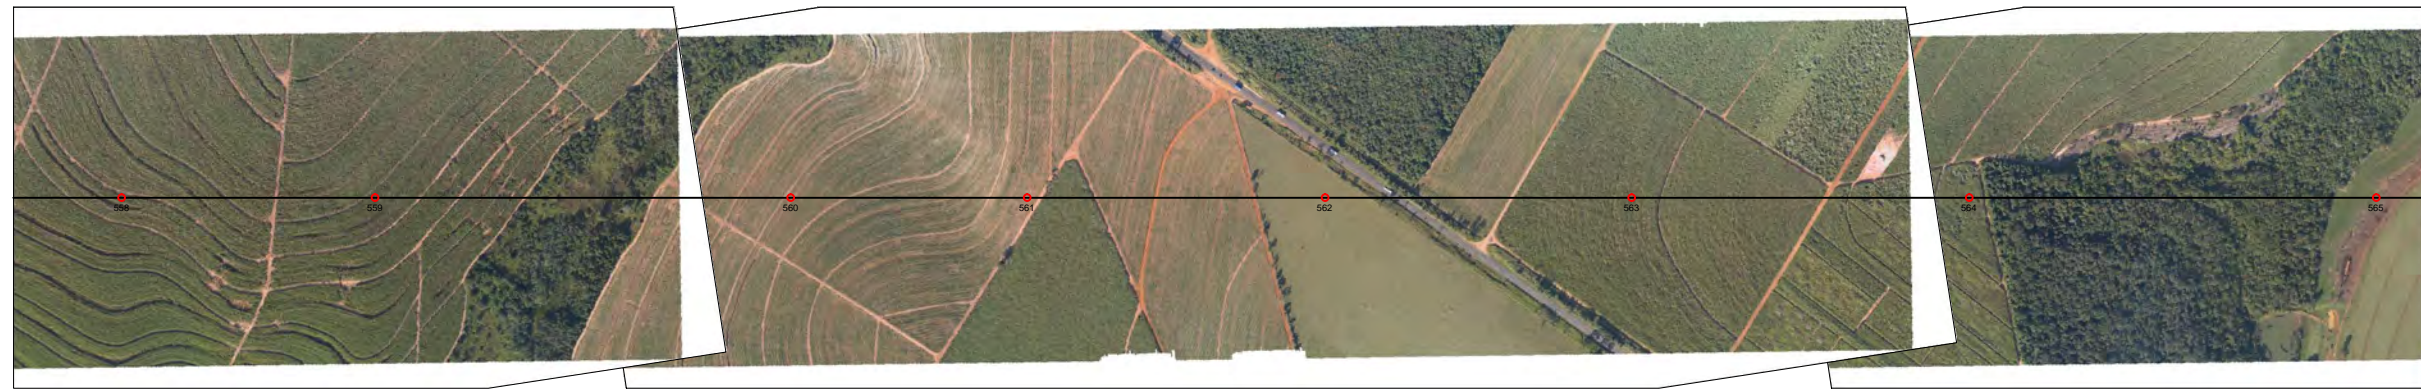

OBSERVAÇÕES:
1 - COORDENADAS SIRGAS 2000 FUSO 22K. X=ESTE e Y=NORTE

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-----------------|-------|-------|------|----------|-------|-------|--------|--------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | SISTEMA DE TRANSMISSÃO 500KV | |
| | | | | | | | | | | LT 500 KV - MARIMBONDO - ASSIS | |
| | | | | | | | | | | PERFIL E PLANTA | |
| | | | | | | | | | | 311-001-PP-1-E - Rev.0A | |
| DA | COMENTÁRIOS | EMISSÃO INICIAL | | E.A. | M.F. | 11/09/13 | | | | | |
| REV | LIB. PARA | DESCRIÇÃO | FEITO | VISTO | POR | ORL. | FEITO | VISTO | APROV. | | |
| | | | | | | | | | | | FURNAS - DTL.C/ECR.J.C |
| | | | | | | | | | | | FURNAS - DTL.C/ECR.J.C |