


PLS-CADD Drawing

760
740
720
700
680
660
640
620
600
580
560
540
520
480
460

291000 291500 292000 292500 293000 293500 294000

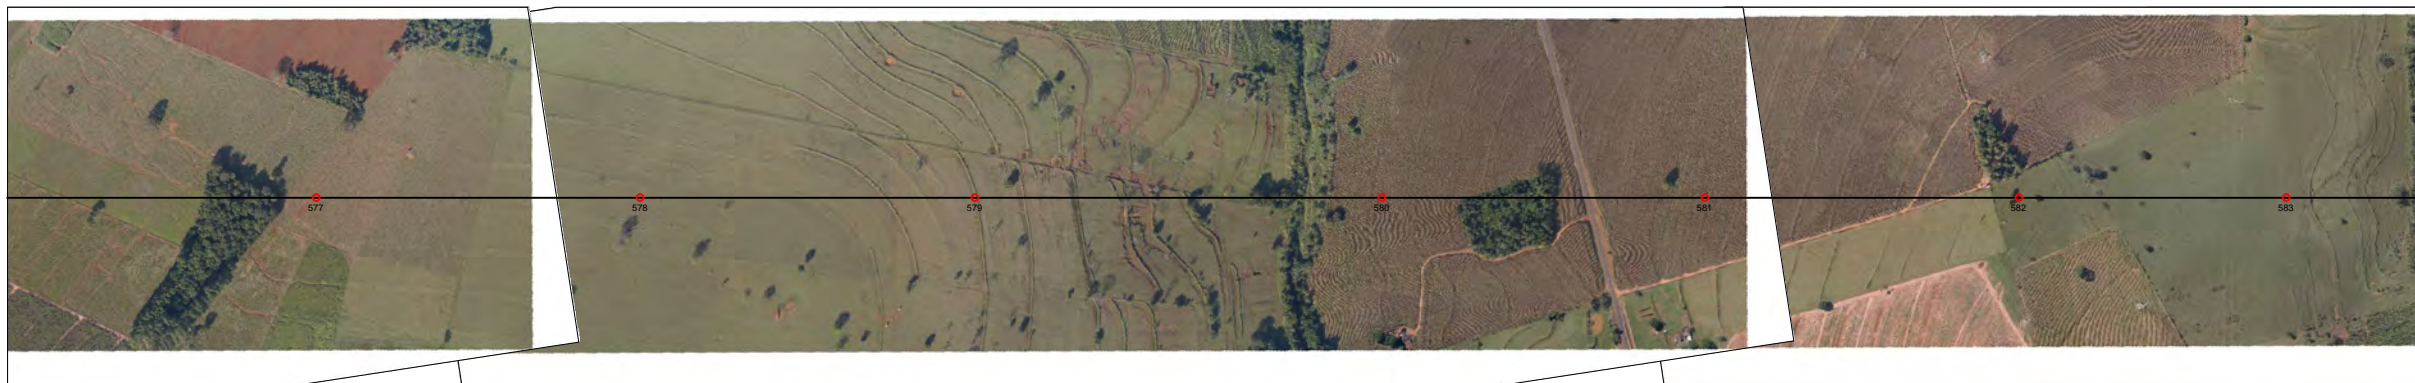

OBSERVAÇÕES:
1 - COORDENADAS SIRGAS 2000 FUSO 22K. X=ESTE e Y=NORTE

										SISTEMA DE TRANSMISSÃO 500KV	
										LT 500 KV - MARIMBONDO - ASSIS	
										PERFIL E PLANTA	
										311-001-PP-1-E - Rev.0A	
										FURNAS - DTL.C/ECR.J.C	
DA	COMENTÁRIOS	EMISSÃO INICIAL	E.A.	M.F.	11/09/13	EDSON ALEXANDRE AUTOR/DESENHO		11/09/2013		FURNAS - DTL.C/ECR.J.C	
REV	LIB. PARA	DESCRIÇÃO	FEITO	VISTO	POR	ORL.	FEITO	VISTO	APROV.	SERGIO ANASTASIO SISTEMAS/PROJ	
										11/09/2013	
										VISTO/RESP./CREA	