

570000

600000


630000

660000

6840000

6810000

6780000

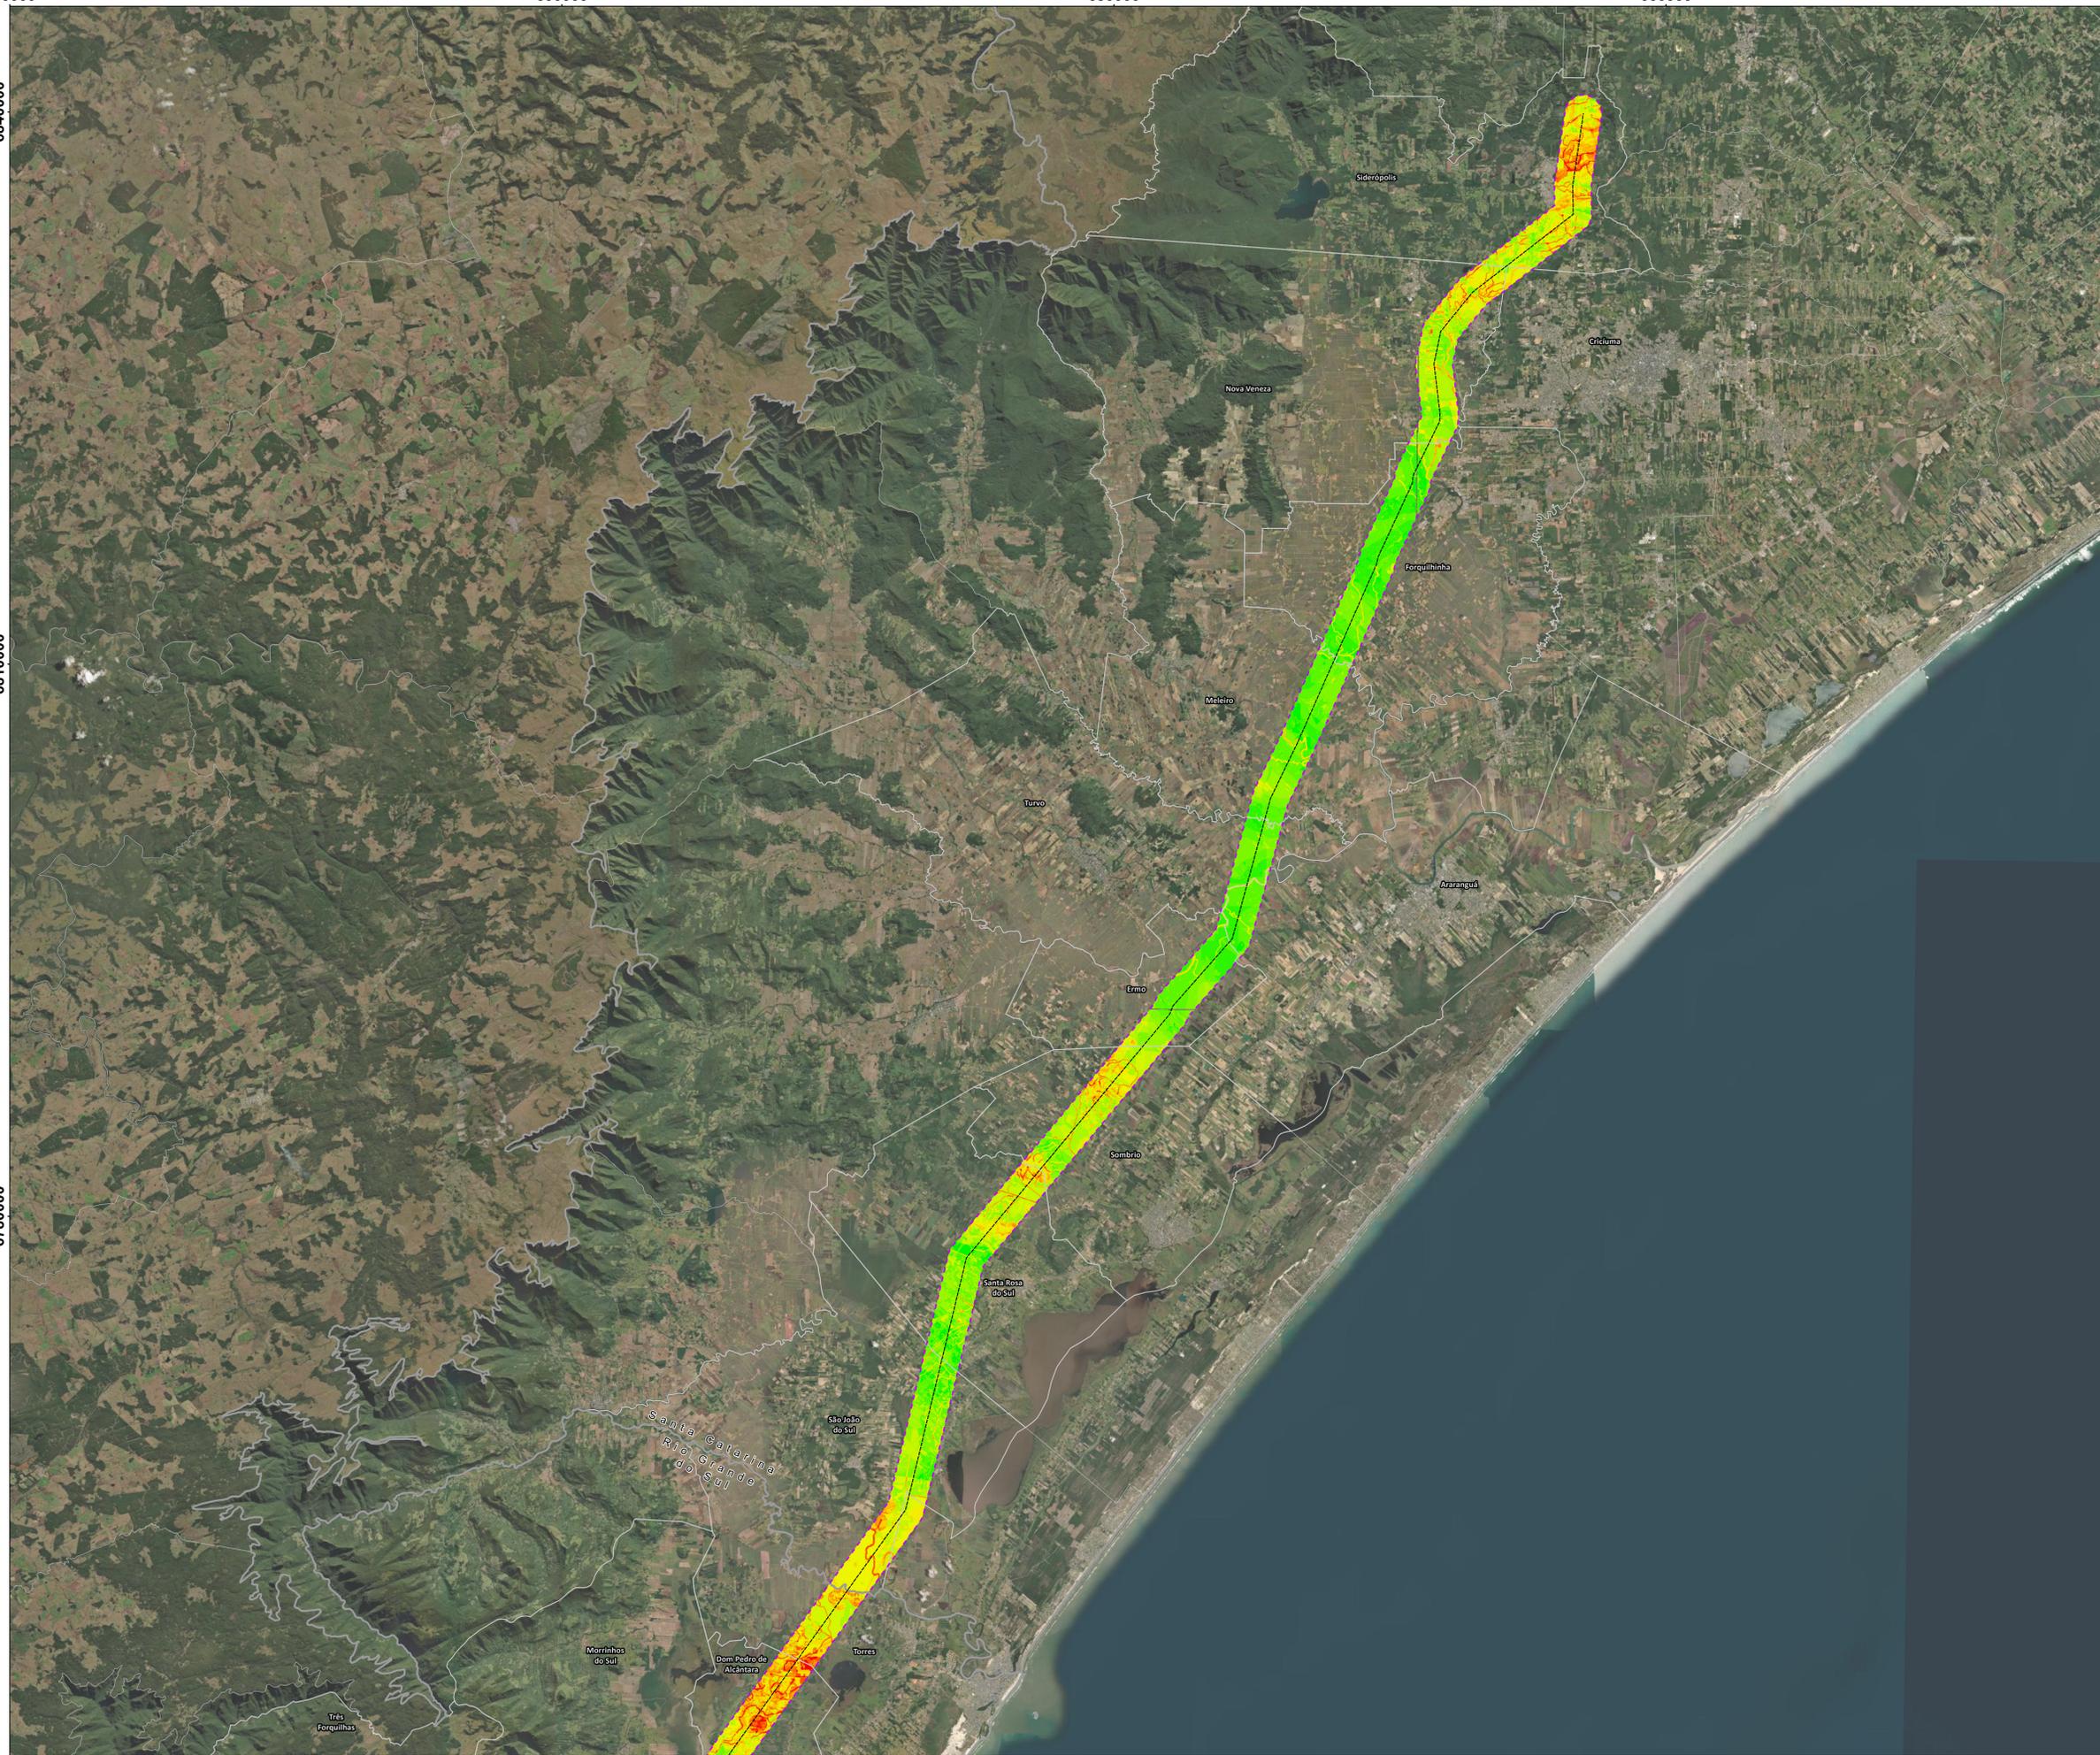

Localização




Legenda

- Capital
 - Alternativa Locacional 3
 - Corredor de Estudo - Alternativa Locacional 3
 - Limite Estadual
 - Limite Municipal
- IDAP**
- Alta incidência de intervenções
 - Baixa incidência de intervenções

Referências Cartográficas

Alternativa locacional 3: Neoenergia, 2021
 Capitais e limites políticos: IBGE, 2022;
 Corredor de Estudo: CARUSO, 2021
 IDAP: CARUSO, 2023

Projeção Universal Transversa de Mercator
 Datum SIRGAS 2000 / Fuso 22S / MC -51°



**ÍNDICE DE DIFICULDADE AMBIENTAL
 DO PROJETO - IDAP NO ESTADO DE SANTA CATARINA**

**Linha de Transmissão 525kV
 Capivari do Sul/RS – Siderópolis/SC**



Responsável Técnico - Geoprocessamento
 Jessica Finco
 CFT - 01281877190

Informações adicionais:	Data:	Folha:
Folha integrante do caderno de mapas do Estudo Complementar ao EIA/RIMA	Junho de 2023	A-0 1/1