


LEGENDA

- ÁREA A SER DECAPADA (DECAPAGEM MÍNIMA: 30cm) = APROX. 74.263 m²**
- ÁREA DE MANUTENÇÃO = 900 m²**
- ÁREA DA CASA DE DISTRIBUIÇÃO = 400 m²**
- CERCA DE PROPRIEDADE**
- CURVAS DE NÍVEL (EQUIDISTÂNCIA 10m)**

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
ESCAVAÇÃO	114.785	m ³
ATERRO	112.224	m ³

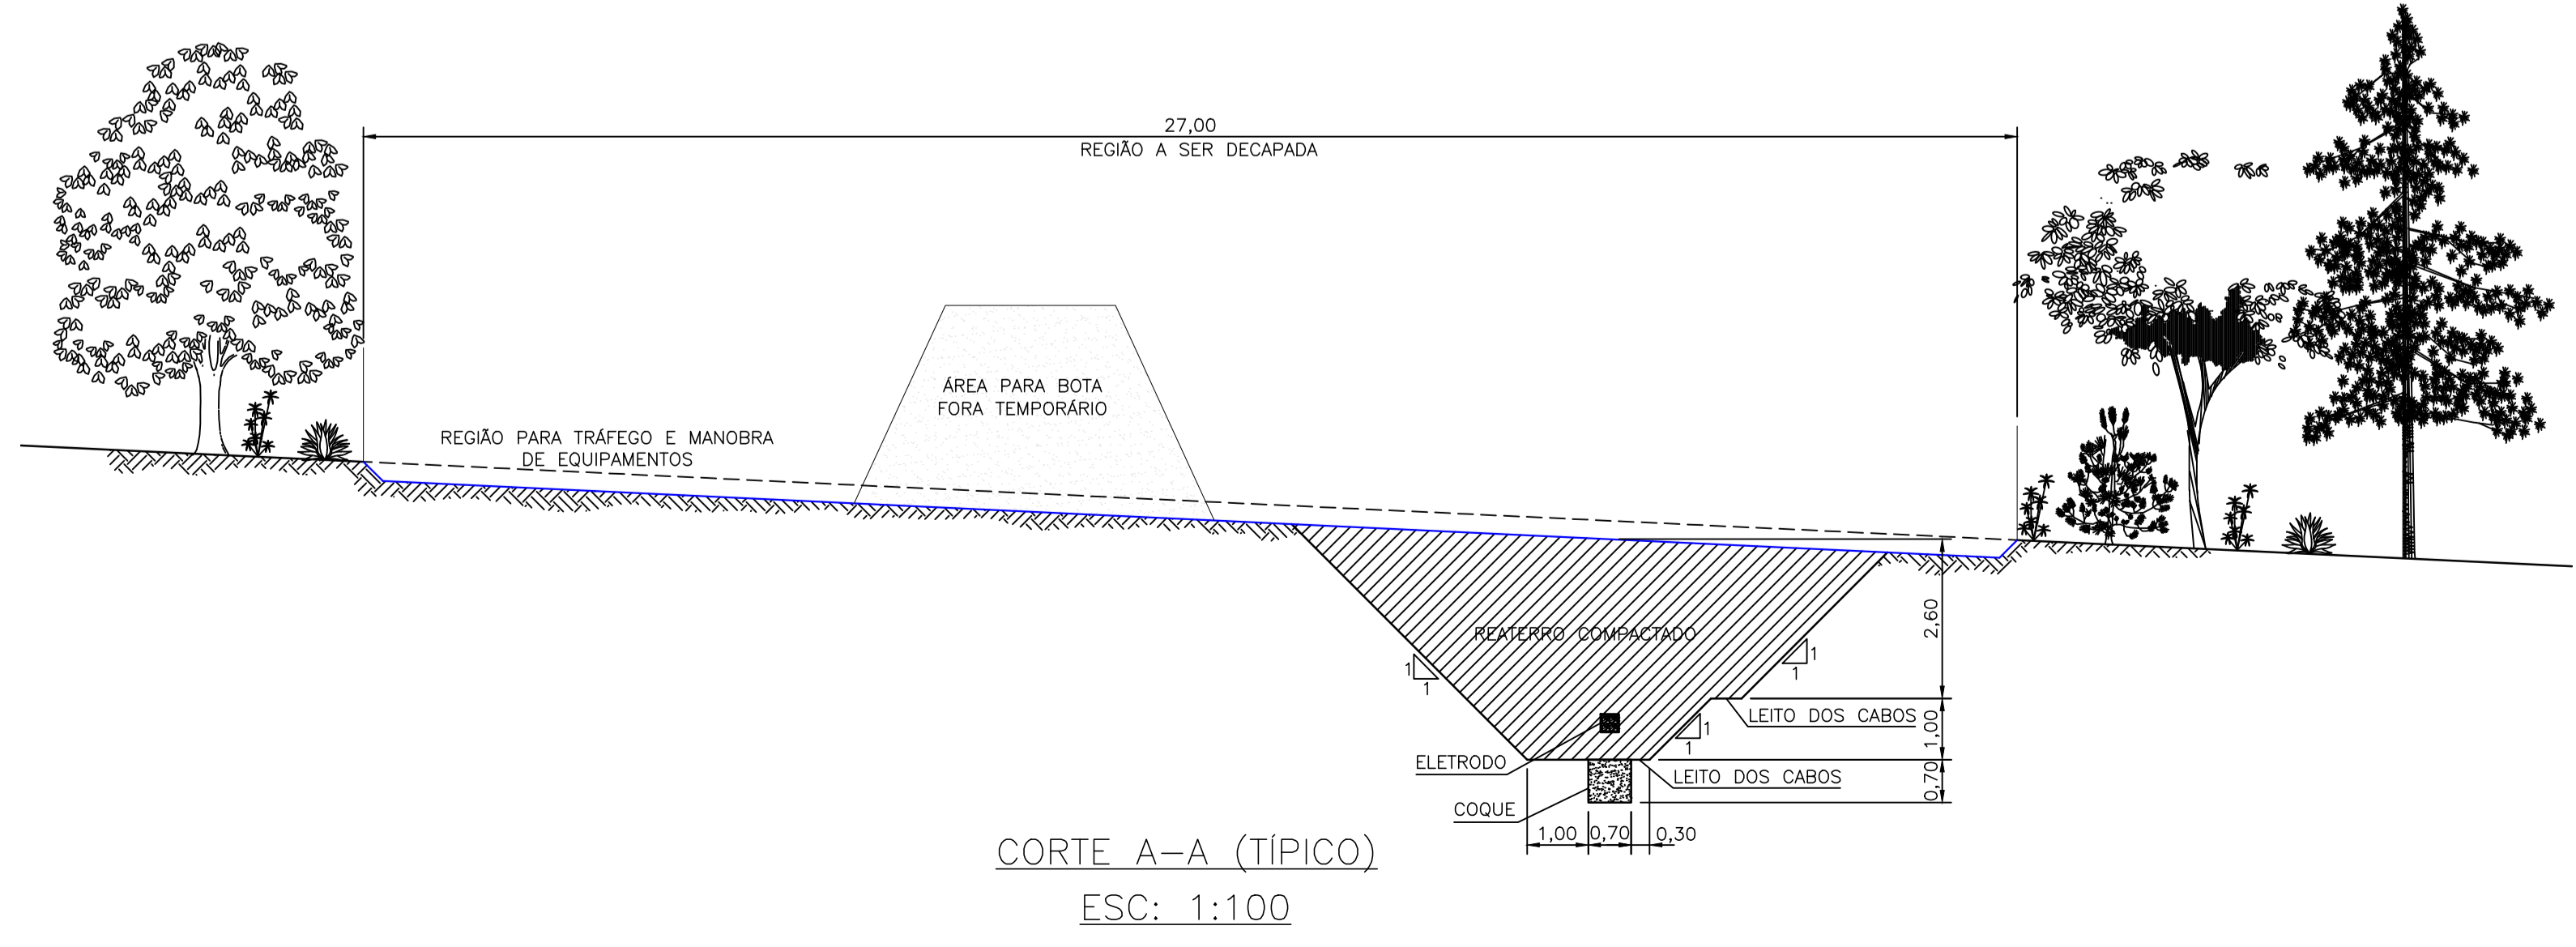

0A	24/11/16	EMISSÃO INICIAL	ROB	PZ
Rev.	Rev. Date	Modification	Created By	Approved By
Supplier number		Customer		
X RTE-ELR-RIO-CV-0001		HVDC 800kV BIPOLE 2		
Project		XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A		
Xingu Rio Transmission System		AC 500kV / DC ±800 kV / 4000MW		
Location(s)		Paper Size		
Terminal Rio		A1		
Scale	Designed by	Title, Supplementary Title English		
1:5000	ROB	Earthwork of Electrode - Plan View		
	Checked by	Title, Supplementary Title Portuguese		
	AP	Terraplanagem da Área do Eletrodo - Planta		
	Reviewed			
	AP			
Approved by	PZ	Drawing Number	Rev.	Date of Issue
Initials	CREA Nº	X RTE-ELR-RIO-CV-0001	0A	24/11/16
	Date	24/11/16	Language	Sheet
			en/pt	1/1