



COMPOSTOS	AMOSTRA	PADRÃO DE REFERÊNCIA		
	AS-09 (µg/l)	CETESB Intervenção	LISTA HOLANDESA Intervenção	Portaria 518/2008
Cobalto	11,8	5,0	20,0	-


COMPOSTOS	AMOSTRA	PADRÃO DE REFERÊNCIA		
	AS-04 (µg/l)	CETESB Intervenção	LISTA HOLANDESA Intervenção	Portaria 518/2008
Cobalto	26,1	5,0	20,0	-

COMPOSTOS	AMOSTRA	PADRÃO DE REFERÊNCIA		
	AS-07 (µg/l)	CETESB Intervenção	LISTA HOLANDESA Intervenção	Portaria 518/2008
Cobre	104,9	2000	75,0	2000
Boro	1.546	500	-	-

COMPOSTOS	AMOSTRA	PADRÃO DE REFERÊNCIA		
	AS-05 (µg/l)	CETESB Intervenção	LISTA HOLANDESA Intervenção	Portaria 518/2008
Cobalto	6,43	5,0	20,0	-

COMPOSTOS	AMOSTRA	PADRÃO DE REFERÊNCIA		
	AS-08 (µg/l)	CETESB Intervenção	LISTA HOLANDESA Intervenção	Portaria 518/2008
Cobre	107,0	2000	75,0	2000
Boro	1.522	500	-	-

COMPOSTOS	AMOSTRA	PADRÃO DE REFERÊNCIA		
	AS-06 (µg/l)	CETESB Intervenção	LISTA HOLANDESA Intervenção	Portaria 518/2008
Bário	654,6	700	625	700
Boro	1.041	500	-	-

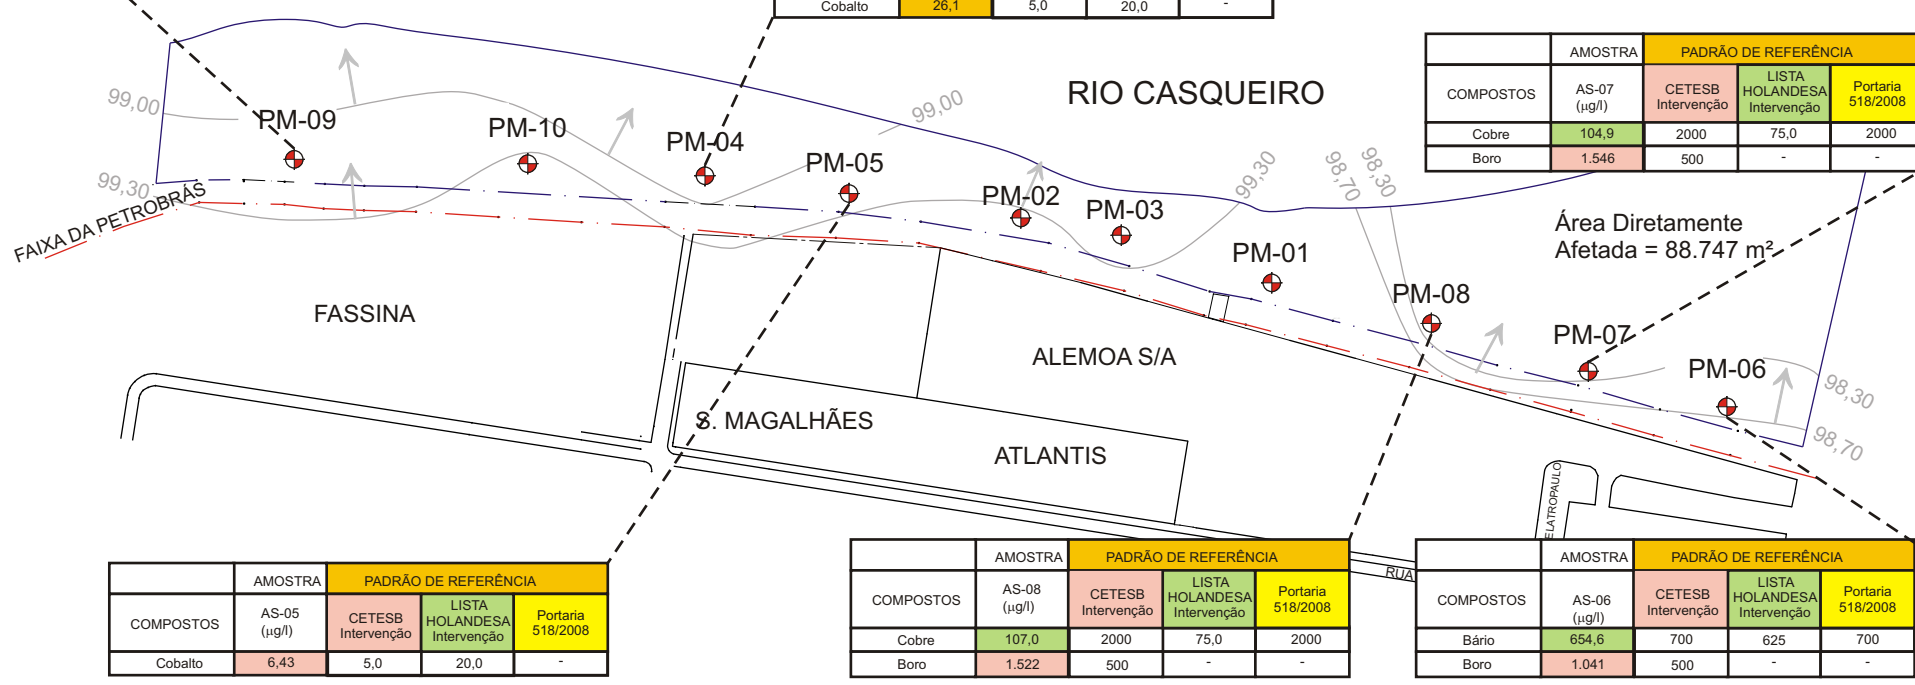

LEGENDA

- PM-05 Poço de Monitoramento
- Sentido do Fluxo Subterrâneo
- Linhas Equipotenciais
- Faixa da Petrobrás
- Área Diretamente Afetada



Avaliação Ambiental da Qualidade do Solo e das Águas Subterrâneas

Concentrações Pontuais de Metais nas Águas Subterrâneas

SETEMBRO/2009

Figura 8.2.6.8-2