



BOLETIM DE RESULTADO ANALÍTICO
E&P/SERV/US-AP/LF - LABORATÓRIO DE FLUIDOS

Emissão: 01/10/2013

Número: 87852

Solicitante : XMFL - Gerevaldo
Gerência : UN-BC/ATP-N/OP-NA
Número da SOT : 1302097
Natureza das Amostras : Água descartada
Autorizada Por : Metusala Ramos da Silva - Técnico Químico de Petróleo - CRQ: 03414020 CRQ III
Químico Responsável : SILVIANE DUTRA LOQUES ROCHA CRQ: 04200138
Objetivo : Atender a Resolução CONAMA 393/07 Artigo 10.

Número da Amostra : 8532309 Data: 04/02/2013 Hora: 20:00 Recebimento: 06/02/2013
Procedência : PNA-1
Local da Amostragem : Entrada do Caisson
Amostrador : Gerevaldo

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 10 Res. CONAMA 393

COMPOSTOS INORGÂNICOS - METAIS

| Ensaio | Técnica | Procedimento | Resultado | Unidade |
|----------|-------------------|---------------------|-----------|---------|
| Arsênio | ESPECT. DE PLASMA | SM-3030-F/SM-3120-B | <0,01 | mg/L |
| Bário | " | " | 0,59 | mg/L |
| Cádmio | " | " | <0,001 | mg/L |
| Cromo | " | " | <0,001 | mg/L |
| Cobre | " | " | <0,001 | mg/L |
| Ferro | " | " | 2,96 | mg/L |
| Mercúrio | " | " | <0,0002 | mg/L |
| Manganês | " | " | 0,061 | mg/L |
| Níquel | " | " | <0,004 | mg/L |
| Chumbo | " | " | <0,004 | mg/L |
| Vanádio | " | " | <0,01 | mg/L |
| Zinco | " | " | 0,025 | mg/L |

COMPOSTOS ORGÂNICOS

| | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|---------|----------|
| HPA'S | CROMATOGRAFIA GASOSA | EPA 3510/ EPA 8270 | 105,46 | microg/L |
| NAFTALENO | " | " | 99,75 | microg/L |
| ACENAFTENO | " | " | 0,60 | microg/L |
| ACENAFTILENO | " | " | 0,15 | microg/L |
| ANTRACENO | " | " | 0,05 | microg/L |
| FENANTRENO | " | " | 2,84 | microg/L |
| FLUORENO | " | " | 1,76 | microg/L |
| FLUORANTENO | " | " | 0,01 | microg/L |
| PIRENO | " | " | 0,12 | microg/L |
| BENZO(A)ANTRACENO | " | " | 0,03 | microg/L |
| BENZO(A)PIRENO | " | " | <0,01 | microg/L |
| BENZO(B)FLUORANTENO | " | " | <0,01 | microg/L |
| BENZO(K)FLUORANTENO | " | " | <0,01 | microg/L |
| CRISENO | " | " | 0,15 | microg/L |
| BENZO(GHI)PERILENO | " | " | <0,003 | microg/L |
| DIBENZO(A,H)ANTHRACENO | " | " | <0,003 | microg/L |
| INDENO(1,2,3-CD)PIRENO | " | " | <0,003 | microg/L |
| Fenóis | " | ISO 8165-2 | 1659,51 | microg/L |


RADIOISÓTOPOS

| | | | | |
|-------------|--------------|---------------------|-------|------|
| Rádio - 226 | INSTRUMENTAL | SM-7500-D/SM-7501-D | 0,251 | Bq/L |
| Radio - 228 | " | " | 0,41 | Bq/L |

Autorizada Por : Metusala Ramos da Silva - Técnico Químico de Petróleo - CRQ: 03414020 CRQ III

| PARÂMETROS COMPLEMENTARES | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|-----------|
| BTEX | CROMATOGRAFIA GASOSA | EPA 5021/ EPA 8260 | 4471,3 | microg/L |
| Benzeno | " | " | 1608,7 | microg/L |
| Tolueno | " | " | 1748,4 | microg/L |
| Etilbenzeno | " | " | 141,1 | microg/L |
| m,p-Xileno | " | " | 637,7 | microg/L |
| o-Xileno | " | " | 335,4 | microg/L |
| Carbono Orgânico Total - COT | COMBUSTÃO | SM-5310-B | 153 | mg/L |
| Nitrogênio Amoniacal | ABSORÇÃO MOLECULAR | SM-4500-NH3 | 32,57 | mg/L |
| Temperatura | TERMOMETRIA | SM-2550-B | 75,0 | °C |
| pH | POTENCIOMETRIA | ASTM D-1293 | 7,0 | |
| SALINIDADE | " | PE-5ED-00055 | 48729 | mg NaCl/L |
| TEOR DE ÓLEO E GRAXA | GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA | PE-5ED-00236 | 5 | mg/L |
| DENSIDADE ABSOLUTA A 20°C | DENSITOMETRIA | PE-5ED-00114 | 1,0348 | g/cm3 |
| TOXICIDADE CRÔNICA - CENO | ---- | ABNT NBR 15350 | 2,500 | % |
| TOXICIDADE CRÔNICA - CEO | " | " | 6,250 | % |

Cromatograma FID - Amostra: 8532309 - Entrada do Caisson

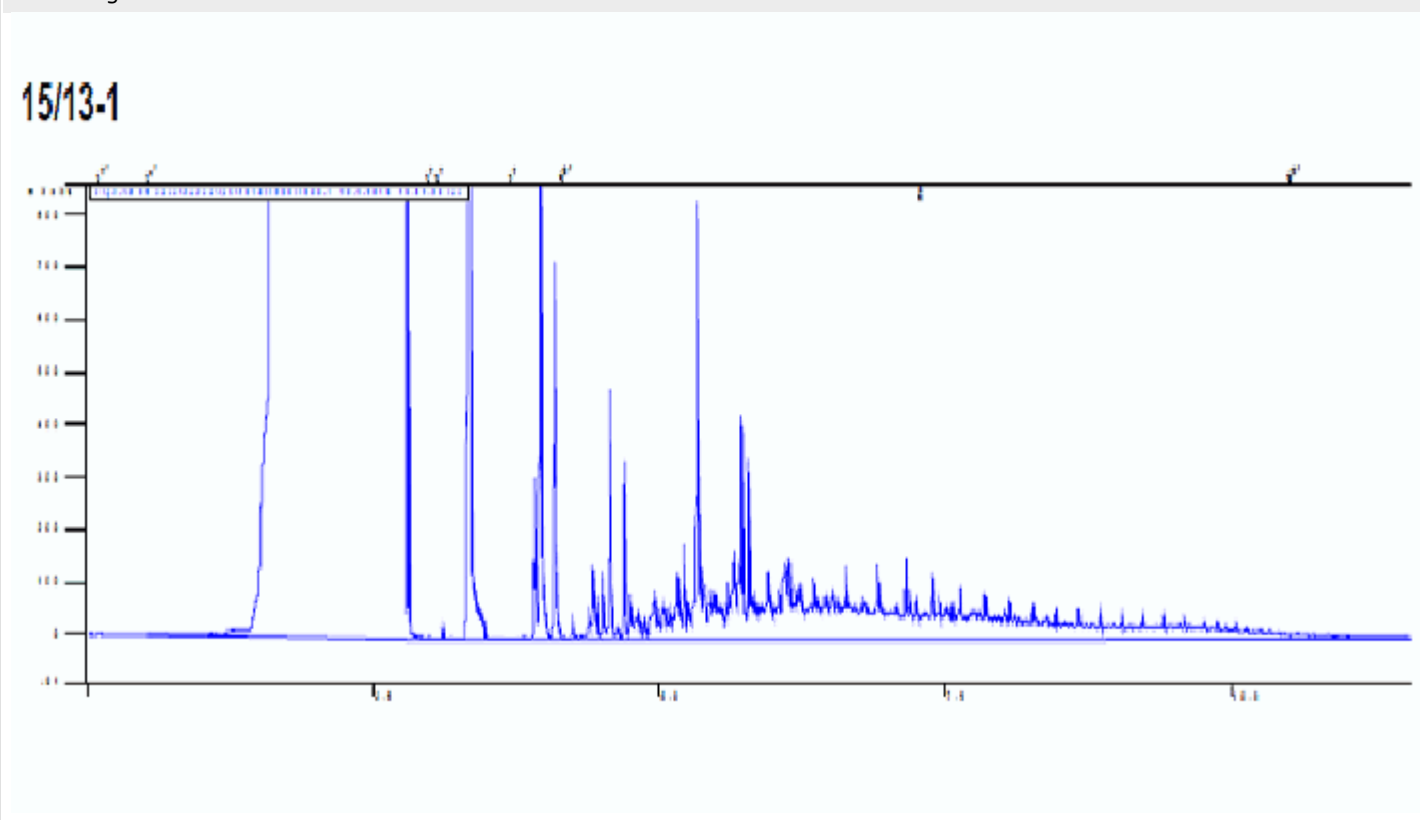

Descrição da figura: Cromatograma de HTP.

ENSAIOS REALIZADOS NO LOCAL DA COLETA

| Ensaio | Laboratório |
|-------------|-------------------------------------|
| TEMPERATURA | E&P-SERV/US-AP/LABORATÓRIO OFFSHORE |
| PH | " |