

Solicitante : R7AT - DANIEL BONAN
 Gerência : UN-RIO/ATP-MLL/OP-P53
 Número da SOT : 1303984
 Natureza das Amostras : Água descartada
 Autorizada Por : Geilma de Souza Gomes - Técnico Químico de Petróleo - CRQ: 03416212 CRQ III
 Químico Responsável : SILVIANE DUTRA LOQUES ROCHA CRQ: 04200138
 Objetivo : Atender a Resolução CONAMA 393/07 Artigo 10.

Número da Amostra : 8758770 Data: 28/06/2013 Hora: 05:00 Recebimento: 28/06/2013
 Procedência : P-53
 Local da Amostragem : Saída do Flotador A
 Amostrador : Antônio

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 10 Res. CONAMA 393

COMPOSTOS INORGÂNICOS - METAIS

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
Arsênio	ESPECT. DE PLASMA	SM-3030-F/SM-3120-B	<0,007	mg/L
Bário	"	"	25,71	mg/L
Cádmio	"	"	<0,001	mg/L
Cromo	"	"	<0,003	mg/L
Cobre	"	"	<0,001	mg/L
Ferro	"	"	2,82	mg/L
Mercúrio	"	"	<0,0002	mg/L
Manganês	"	"	0,018	mg/L
Níquel	"	"	<0,004	mg/L
Chumbo	"	"	<0,004	mg/L
Vanádio	"	"	<0,01	mg/L
Zinco	"	"	0,012	mg/L

COMPOSTOS ORGÂNICOS

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
HPA'S	CROMATOGRAFIA GASOSA	EPA 3510/ EPA 8270	8,93	microg/L
NAFTALENO	"	"	8,44	microg/L
ACENAFTENO	"	"	0,03	microg/L
ACENAFTILENO	"	"	<0,003	microg/L
ANTRACENO	"	"	0,01	microg/L
FENANTRENO	"	"	0,27	microg/L
FLUORENO	"	"	0,15	microg/L
FLUORANTENO	"	"	<0,01	microg/L
PIRENO	"	"	0,01	microg/L
BENZO(A)ANTRACENO	"	"	<0,01	microg/L
BENZO(A)PIRENO	"	"	<0,003	microg/L
BENZO(B)FLUORANTENO	"	"	<0,003	microg/L
BENZO(K)FLUORANTENO	"	"	<0,003	microg/L
CRISENO	"	"	0,02	microg/L
BENZO(GHI)PERILENO	"	"	<0,003	microg/L
DIBENZO(A,H)ANTHRACENO	"	"	<0,003	microg/L
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	"	"	<0,003	microg/L
Fenóis	"	ISO 8165-2	1119,24	microg/L

RADIOISÓTOPOS

Ensaio	Técnica	Procedimento	Resultado	Unidade
Rádio - 226	INSTRUMENTAL	SM-7500-D/SM-7501-D	2,81	Bq/L
Radio - 228	"	"	7,71	Bq/L


Autorizada Por

: Geilma de Souza Gomes - Técnico Químico de Petróleo - CRQ: 03416212 CRQ III

PARÂMETROS COMPLEMENTARES					
BTEX	CROMATOGRAFIA GASOSA	EPA 5021/ EPA 8260	2421,1	microg/L	
Benzeno	"	"	797,1	microg/L	
Tolueno	"	"	988,3	microg/L	
Etilbenzeno	"	"	122,6	microg/L	
m,p-Xileno	"	"	324,5	microg/L	
o-Xileno	"	"	188,6	microg/L	
Carbono Orgânico Total - COT	COMBUSTÃO	SM-5310-B	102	mg/L	
Nitrogênio Amoniacal	ABSORÇÃO MOLECULAR	SM-4500-NH3	112,86	mg/L	
Temperatura	TERMOMETRIA	SM-2550-B	68	°C	
pH	POTENCIOMETRIA	ASTM D-1293	7,2		
SALINIDADE	"	PE-5ED-00055	76494	mg NaCl/L	
TEOR DE ÓLEO E GRAXA	GRAVIMETRIA COM ADSORÇÃO EM SÍLICA	PE-5ED-00236	8	mg/L	
TOXICIDADE CRÔNICA - CENO	----	ABNT NBR 15350	0,80	%	
TOXICIDADE CRÔNICA - CEO	"	"	1,60	%	

Cromatograma FID - Amostra: 8758770 - Saída do Flotador A

28-A-13-A

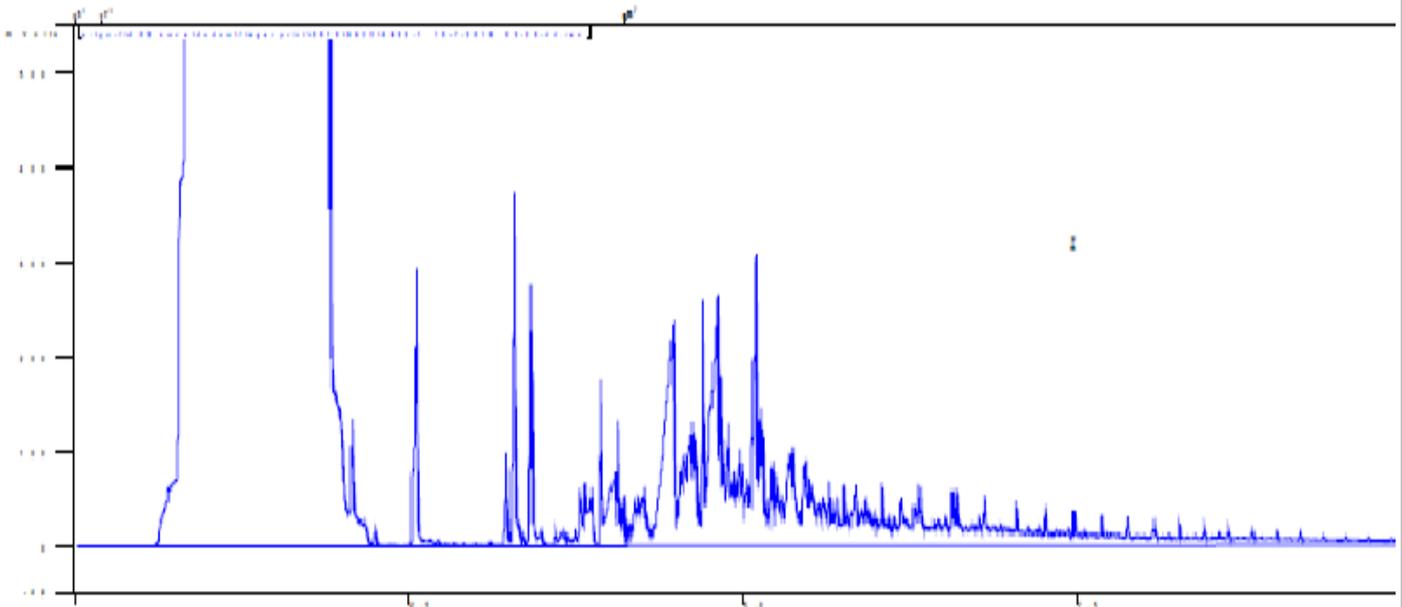

Descrição da figura: Cromatograma de HTP.

ENSAIOS REALIZADOS NO LOCAL DA COLETA

Ensaio	Laboratório
PH	E&P-SERV/US-AP/LABORATÓRIO OFFSHORE
TEMPERATURA	"