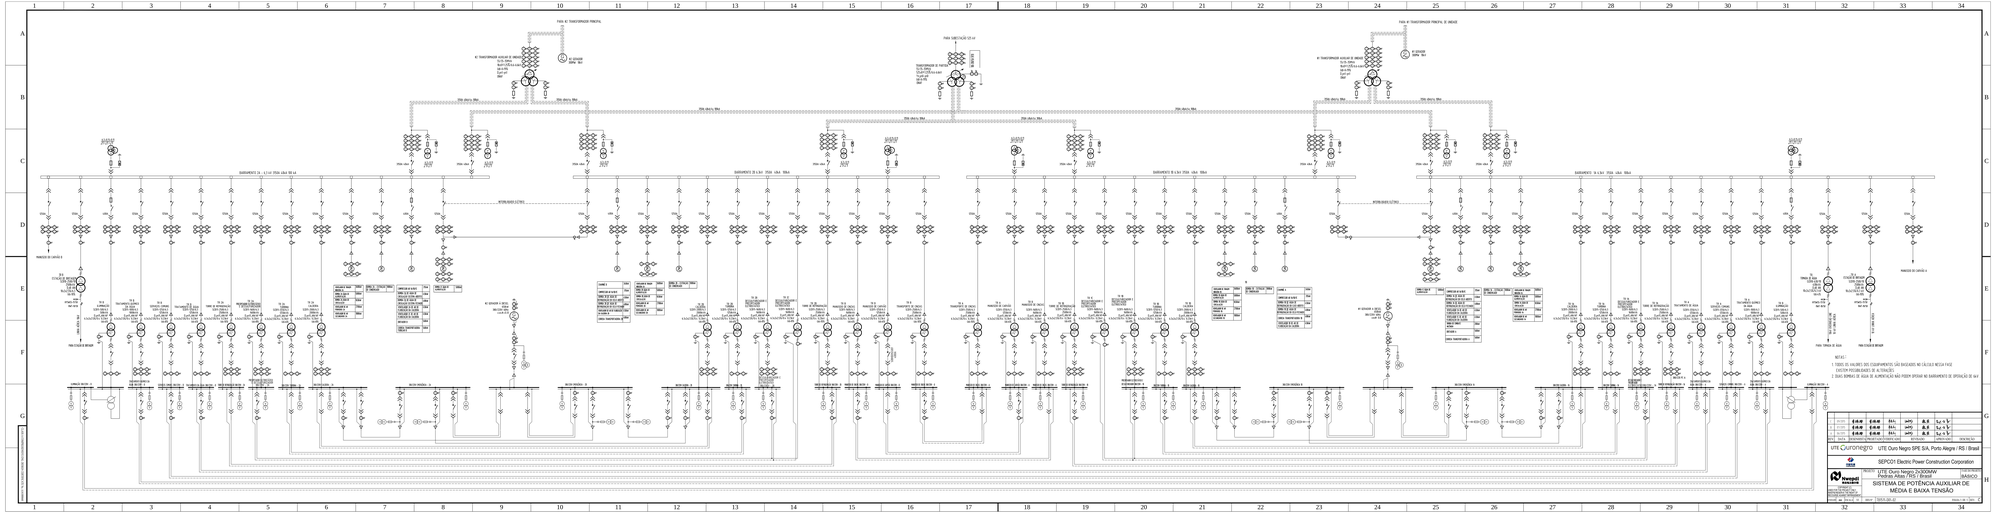
NOTAS:
1 TODOS OS VALORES DOS EQUIPAMENTOS SÃO BASEADOS NO CÁLCULO MÉDIA FASE
EXCEPTO PEQUENAS CARGAS
2 DADOS BÁSICOS DE BAIXA DE ALIMENTAÇÃO NÃO PODEM OPERAR NO BARRAMENTO DE OPERAÇÃO DE 34.5
UTE Ouro Negro
UTE Ouro Negro SPE S/A, Porto Alegre / RS / Brasil
SEPCO1 Electric Power Construction Corporation
UTE Ouro Negro 2x350MW
Pedras Altas /RS / Brasil
BÁSICO
SISTEMA DE POTÊNCIA AUXILIAR DE
MÉDIA E BAIXA TENSÃO
Wanjal Brasil
SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CORPORATION
SEPCO1 ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CORPORATION
DATA
DESENHADO
VERIFICADO
APROVADO
REVISÃO
DESCRIÇÃO