

1

2


3

4

5

6

7

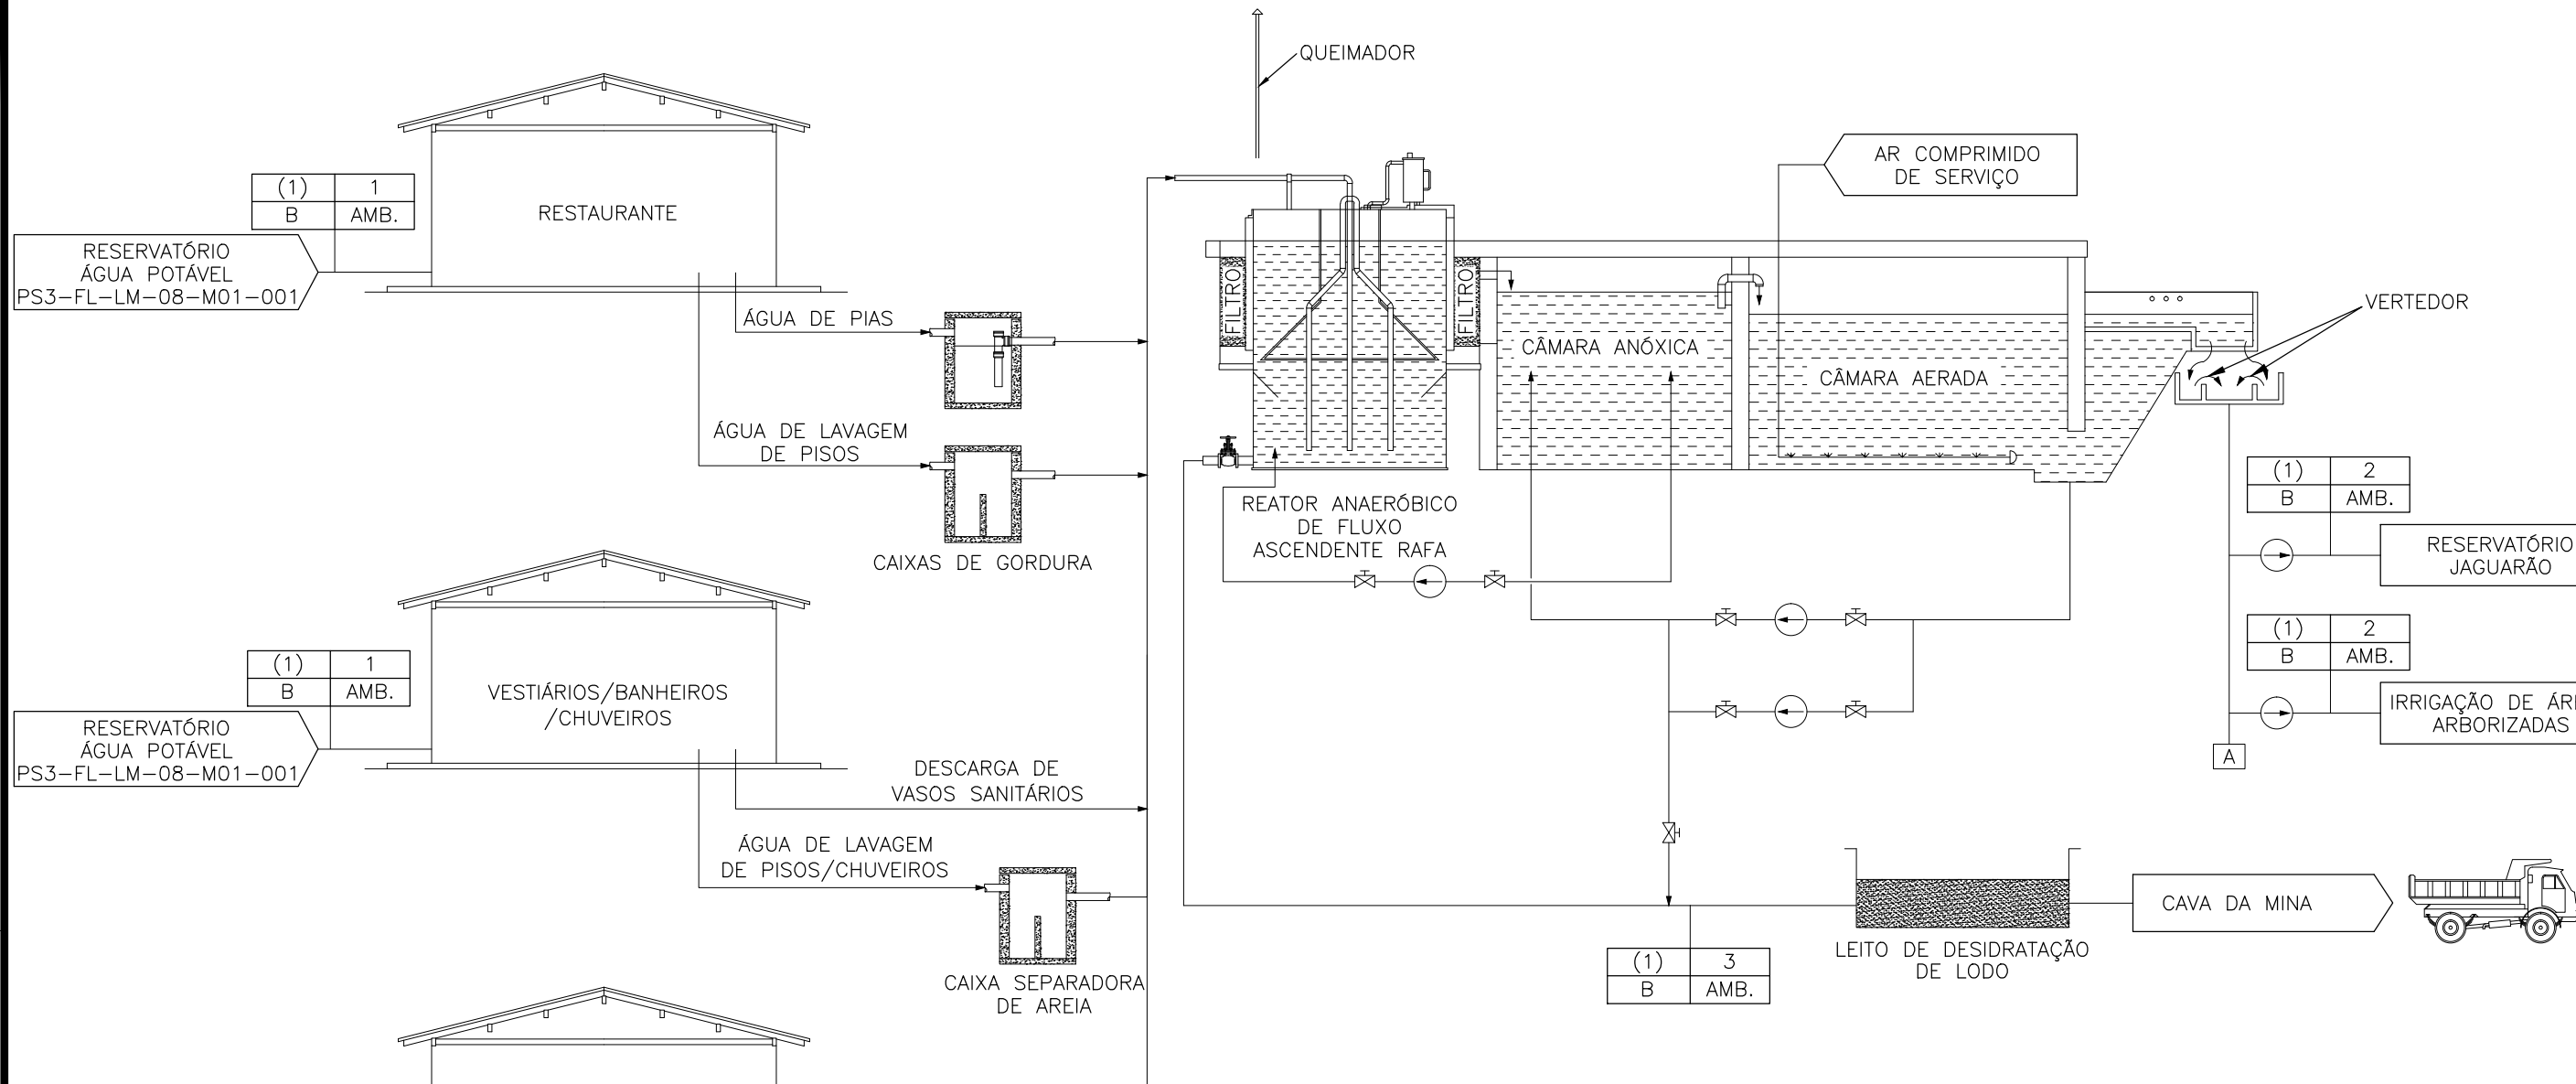

LEGENDA

VAZÃO (m³/h)	FLUÍDO
FREQUÊNCIA	TEMPERATURA °C

- [A] TOMADA DE AMOSTRA
- FREQUÊNCIA:
B - INTERMITENTE
- FLUÍDO:
1 - ÁGUA POTÁVEL
2 - EFLUENTE TRATADO
3 - LODO
- OBS:
(1) VARIÁVEL

P	C	L
01		0,10
02		0,15
03		0,18
04	07	0,25
05		0,35
06		0,45
07		0,18

REV.	DESCRIÇÃO	ELAB.	CONF.	APROV.	DATA
00	Emissão Inicial	JCM	JAR	IMA	13/01/15

TRACTEBEL Engineering
GDF SVEZ

LEME

R. TÉCNICO	REG. CREA-SC
IVAN MAESTRI	5776-7

ASS.

CLIENTE

UTE | PAMPA SUL S.A.

Nº CLIENTE PS3-FL-LM-11-M14-001

G. PROJ. IMA C. ÁREA IMA

APROV. IMA PROJ. JAR

DES. JCM DATA 28/11/2014

APROV. VER.

DATA

Nº LEME

USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL - 340MW
PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS - ETES
FLUXOGRAMA

ESCALA S/ESCALA

FOLHA 01/01

REVISÃO 00

P.006851-FL-M19-LE001