



PROJECT TITLE:

Dióxido de Nitrogênio - µg/m³
Média mensal - ano 2012

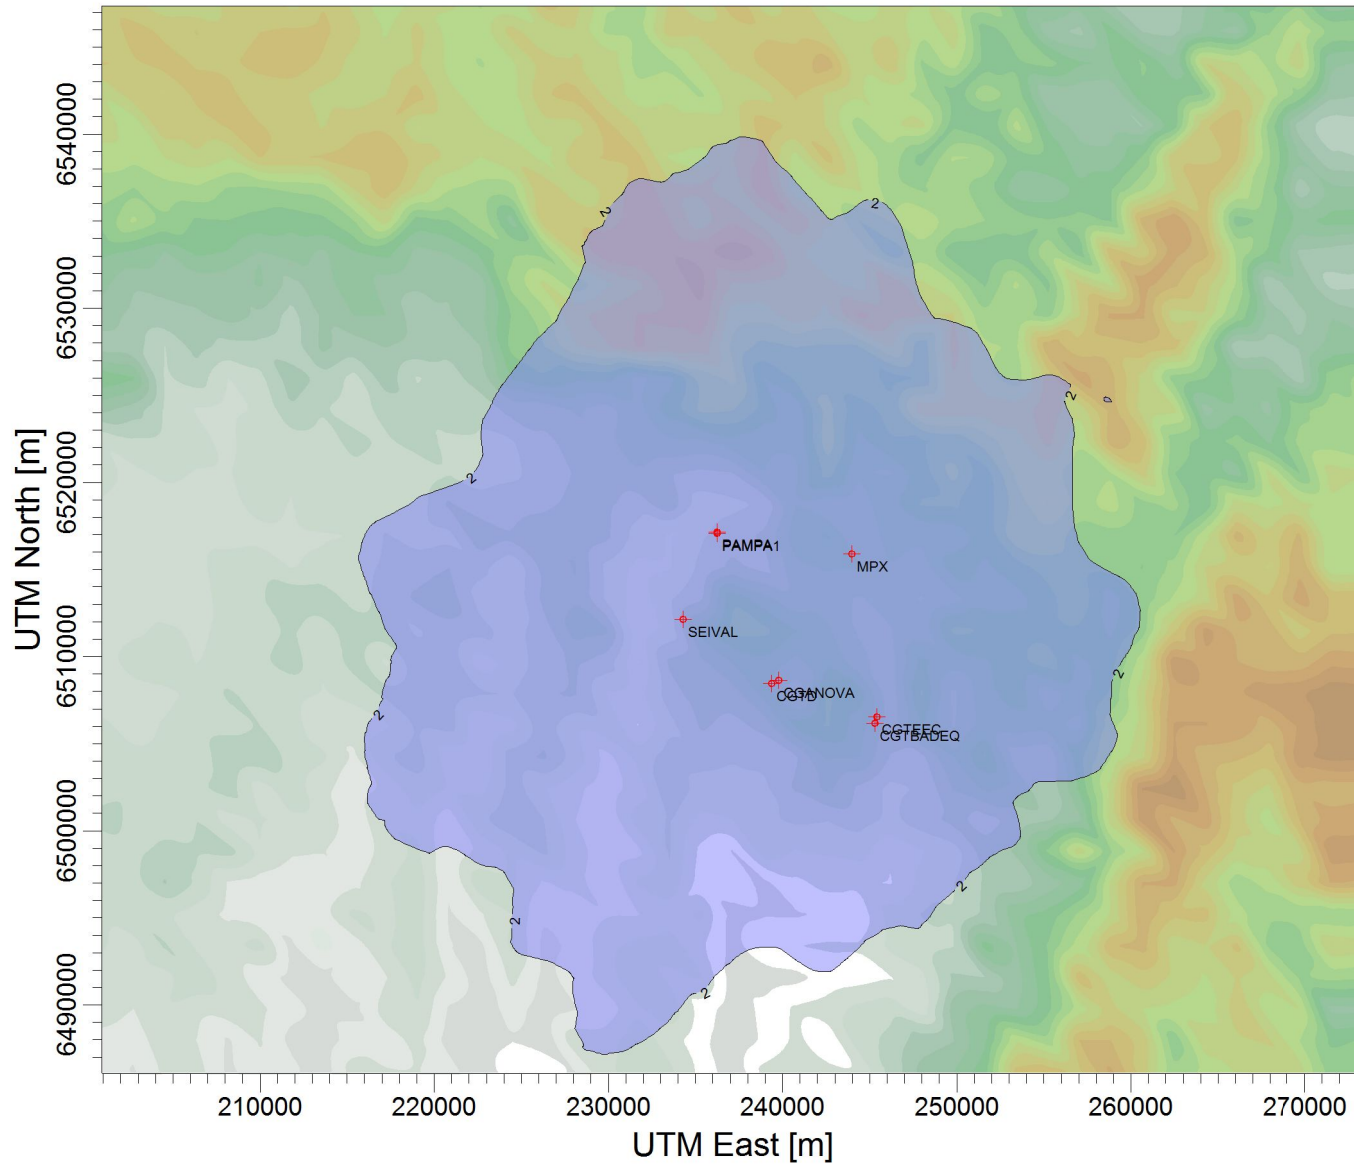

µg/m³

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH MONTH VALUES FOR SOURCE GROUP: TODAS
Max: 11,2 [µg/m³] at (243749,00, 6506654,00)

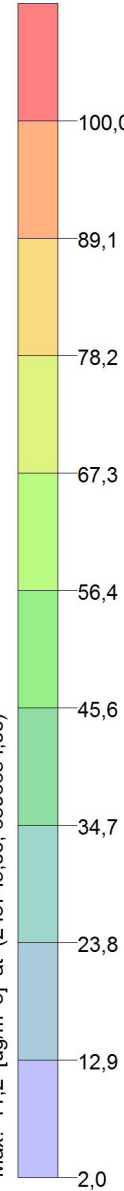

COMMENTS:

Fontes consideradas:
UTE PAMPA SUL
UTE CGTEE com adequações da fase A e B
UTE CGTEE fase C
UTE CGTEE fase D
UTE Seival
UTE MPX SUL
SOURCES:

8

RECEPTORS:

9800

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

11,2 µg/m³

COMPANY NAME:

SCALE:

1:434.497



PROJECT NO.:

95